




EIMASHRQ
FOR DOORS, WOODEN
AND METAL INDUSTRIES.

اعتمادات سابقة



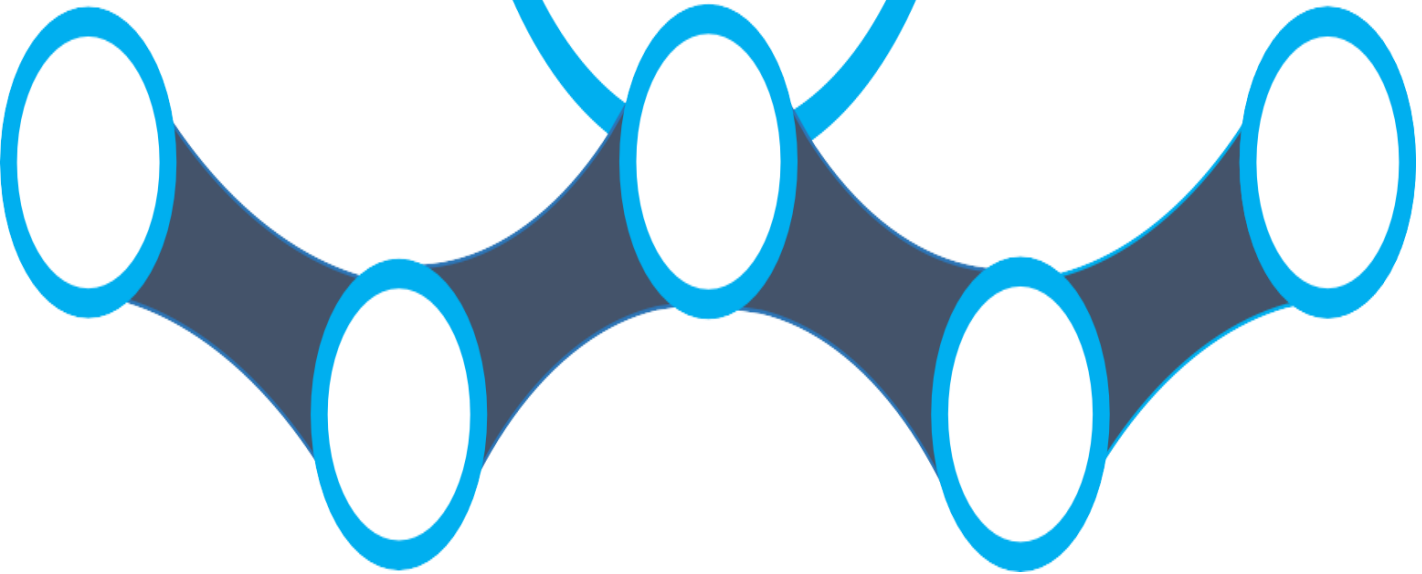

EIMASHRQ
FOR DOORS, WOODEN
AND METAL INDUSTRIES.

Fire rated metal door
UL certificate





This is a certificate of compliance to certify that the bearer has successfully completed the requirements of the above scheme which include the testing of products, the initial assessment, and are subject to continuing annual assessments of their compliance and testing of samples of products taken from production (as applicable to the scheme) and has been registered within the scheme for the products detailed.


You have been awarded:
Intertek WH US Mark for Category D - Door/frame Assemblies

Standards: UL 10(c) (2016)
Certificate number: WHI25-36021001

Organization: Al-Mashreq Contracting and Supplies
Samaha Bridge, Al Salem Road
Cairo
Egypt

Product: Al Mashreq - Latched Steel Door And Frame Assembly
With Mineral Wool Infill - 120 Minutes - UL 10C
Spec ID: 83734
Fire Rating: 2 Hour Positive Pressure
Listing Information: See following page(s)

Certification body: Intertek Testing Services NA, Inc.
Initial registration: March 14, 2025
Date of expiry: December 31, 2025
Issue status: 1

Authorized By: 
Jean-Philippe Kayl, Director of Certification

Intertek Testing Services NA, Inc.
545 E. Algonquin Road, Ste H., Arlington Heights, IL 60005 USA
Phone: 847-439-5667 Fax: 847-439-7320

www.intertek.com

The certificate and schedule are held in force by regular annual surveillance visits by Intertek Testing Services NA, Inc. and the reader or user should contact Intertek to validate its status. This certificate remains the property of Intertek Testing Services NA, Inc. and must be returned to them on demand. This Certificate is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the Certification agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this certificate. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this certificate and then only in its entirety. Use of Intertek's Certification mark is restricted to the conditions laid out in the agreement. Any further use of the Intertek name for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. Initial Factory Assessments and Follow up Services are for the purpose of assuring appropriate usage of the Certification mark in accordance with the agreement, they are not for the purposes of production quality control and do not relieve the Client of their obligations in this respect.

LISTING INFORMATION

Product Covered

Al Mashreq - Latched Steel Door And Frame Assembly With Mineral Wool Infill - 120 Minutes - UL 10C

Product Description

Latched Single Acting Single & Double Leaf Doorset with Mineral Wool Infill.

Door frame is constructed with 1.5mm thick galvanized steel with a minimum 150mm jamb depth.

44mm thick Door Leaf is constructed with 1.2mm thick galvanized steel and infilled with Mineral wool (maximum 50kg/m³ density).

Maximum Sizes:

Single leaf door assembly

Frame: 1140 mm x 2395 mm (w x h)

Door leaf: 1036 mm x 2336 mm (w x h)

Double leaf door assembly

Frame: 2190 mm x 2395 mm (w x h)

Door leaf: 1041 mm x 2336 mm (w x h)

Limitations:

Minimum Latch Throw - 19mm (Listed Mortise latch-sets). Standard 3 point latching for double doors - center latching on active leaf and top/bottom latching with flush bolts on the inactive leaf.

Inbuilt steel astragal required for double leaf doors on active and inactive leaves.

Fire latch bolt is required on single leaf door on the lock stile, placed in between the header and the door handle.

Steel Louver (ref: FLDL or alternatively listed steel louver) is allowed, Maximum size - 610mm x 610mm x 47mm (width x height x thk.)


Vision panel dimension: 420mm x 420mm (w x h) | Visible size: 400mm x 400mm (w x h), Glass – 5mm thick Keralite or alternate listed ceramic glazing.

Supporting Construction: Masonry wall. Door frames to be installed with cement grouting.

FIRE RATINGS

The product noted above has been evaluated according to the requirements of UL 10C standard and has qualified for up to **120 minutes (2 hours)** positive pressure fire rating.

Note - Entire Assembly (door, frame and hardware) is shipped from the manufacturing facility as a complete package.

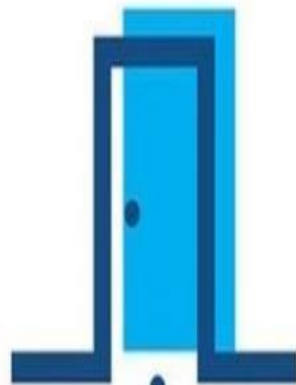

المشرق

EIMASHRQ

FOR DOORS, WOODEN
AND METAL INDUSTRIES.

اعتماد وزارة الصحة لشركة
المشرق لتوريد الابواب المعدنية
الغير مقاومة

Vendor list



ملاحظات عامة :-


- 1- يشترط تحقيق المواصفات الفنية المعتمدة من وزارة الصحة والسكان المطلوبة لكل مشروع على حدة من قِامة الموردين المقدمين.
- 2- يتم الالتزام بالتوريد من بلد المنشأ المذكور بالقائمة أعلاه.
- 3- استمرارية صلاحية كافة الشهادات والأختبارات وتحقيق متطلبات الكود المعصري.
- 4- يتم الرجوع إلى وزارة الصحة والسكان في حالة تقديم (Equal approved) للمراجعة والأعتماد.

الوحدة المركزية
للمواصفات والأعتماد والتسعين

জিহ্বা

۱۳۱۰۱/۲۰۲۵

Handwritten musical notation on a five-line staff, featuring a treble clef and a key signature of one flat (B-flat). The notation includes a series of eighth and sixteenth notes, with a final measure containing a double bar line and a repeat sign.

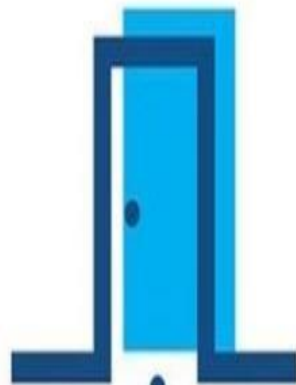

المشرق

EI MASHRQ
FOR DOORS, WOODEN
AND METAL INDUSTRIES.

اعتماد مكتب الدار مهندس
استشاري لشركة المشرق لانشاء
الابواب المقاومة للحريق بمادة
حياة كريمة



13 أغسطس 2025

التاريخ

02.MOH.HKGC.004.out.-302

اسم المشروع إنشاء الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة ضمن المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'

المادة / وزارة الصحة والسكان

عناية السيد الامتاذ الدكتور / شريف مصطفى "مساعد السيد أ.د. / وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية"

تحية طيبة وبعد

يطب لنا أن نبعث لسيادتك بأسمى عبارات التقدير والاحترام على التعاون المثمر مع وزارتك الموقرة لتفعيل الجهود المبذولة لدعم الالية التنفيذية لتطوير ورفع كفاءة منظومة الخدمات الصحية لتحقيق كافة معايير الجودة القياسية وخلق منظومة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات الطبية الجارية تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'.

وفي هذا الإطار نتشرف بأن نرفع لسيادتك قائمة من الموردين الإضافيين المقترح إدراجهم ضمن قوائم الموردين المعتمدين للعمل بها ضمن مشروعات إنشاء الوحدات والمراكز الطبية بالمرحلة الاولى من مشروعات المبادرة على النحو التالي:

م	البند	الشركات الاضافية	البلد
1	وحدات الطاقة الطوارئ	UPS- PowerTronix	Italy
2	TELEPHONE & DATA SYSTEM PASSIVE (RACKS)	PRORACK	USA
3	ابواب معدنية مقاومة للحريق	المشرق للابواب والصناعات الخشبية والمعدنية	EGYPT

وتلك للتفضل بالتوجيه وفق ما ترونه مناسباً حيال مدى مناسبة هذه التجبيزات لمتطلبات التشغيل لوزارتكم الموقرة

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام

المنسق العام لمبادرة حياة كريمة للجهاز المركزي للتعمير

د.م. سند احمد رجائي

مكتب الدار لمهندسين استشاريين



339A Hadayek El Ahram-Giza-Egypt

0020233904219

+201285555670

info@aldarconsultants.com



الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner



المشرق

EIMASHRQ
FOR DOORS, WOODEN
AND METAL INDUSTRIES.

اعتماد مستشفى
برايا-السعودية



Owner : Brilliant Fahad شركة زلف معد الخدمات الطبية Brilliant Fahad Medical Company	Baraya Extended Care Hospital برايا Baraya Extended Care	Consultant افكار استشارات الهندسة	Contractor UCC UNITED COOPERATIVE CONTRACTING COMPANY
---	---	---	---

Baraya Extended Care Hospital Project

Material Submittal

Submittal No.	Project	Issued by	Location	Disp.	D.type	Serial No.	Date
	BR.ECH	UCCC	GP	CL	MS	0011	2/09/2024
☐ Civil ☒ Arch. ☐ Elec. ☐ MECH ☐ Other							

No.	Description	Supplier / Manufacturer	Location
1	اعتماد ابواب خشبية مع المرفقات: بكتالوجها والا اعتمادها	شركة المشرق للمقاولات والتوريدات العمومية	General Project
Attachment ☐ Drawing ☐ Material ☒ Catalog/ Data sheet ☐ Sample ☐ Certificates ☐ Calculations			
Description اعتماد ابواب خشبية			
☐ Approved ☒ Approved as Noted ☐ Not Ready ☐ Rejected			

Notes:

لا مانع من الاعتماد مع الالتزام بالملامح الآتية :-

- الاطار الخشبي Double Rabbet Groove
مطابقة الاطار الخشبي المخطط الخارجي ساحة 1.87م
سمية الاطار الخشبي المخطط الخارجي للضلع المفردة ساحة 1.5م
الاطار الخشبي الداخلي للابواب المفردة ساحة 1.87م

- تكون الفريمان من الخشب المطبق ويتم معالجة الاطارات بالفسفاته ويتم دهق البليمر دهان الكيتوساينكي
- الضلع الخشب يكون القسط من الزاين
- تحتوية ابواب الحمام تكون HPL وفي المداخل الرطبة MDF مقادير للرطوبة
- تتم على حساب Under cut لانيون الحمامات
- الهوامش والقوائم للقفلة تكون خشب صلب
- تقديم الاكسوارات للاعتقاد

Contractor		Consultant	
Name	Signature + Date	Name	Signature + Date
Arch. Eng.		Arch. Eng.	
Civil. Eng.	ZAIN	Civil. Eng.	NASER
Elec. Eng.		Elec. Eng.	AHMED
Mech. Eng.		Mech. Eng.	ABDELHAMED
Surveyor		Surveyor	

Contractor PM		Consultant PM	
Name:	Hussein Al Fares	Name:	Awad AbdulHameed
Sign:		Sign:	

Contractor Received	
Name:	Signature: Date:



EI MASHRQ
FOR DOORS, WOODEN
AND METAL INDUSTRIES.

اعتماد مستشفى جامعة قناة
السويس



وثيقه إعتماذ لوحات
تطوير مستشفيات جامعة قناة السويس (SCH)

تفاصيل الوثيقه:

المرجع: SCH-MMP-SUC-DWG-00106 الإصدار: 00 التاريخ: 09/02/2025
إلى:
نسخه الى:
الموضوع: Door Types

تخصص الوثيقه:

إنشائي ☐ مدني ☐ معماري ☒ ميكانيكي ☐ كهربائي ☐
النشاط:

م	عنوان اللوحه	المرجع	إصدار	تاريخ النشر	المقاس
1	Door Types (D1)	NICU 4001	0	2025/02/09	A3
2	Door Types (D2)	NICU 4002	0	2025/02/09	A3
3	Door Types (D2/)	NICU 4003	0	2025/02/09	A3
4	Door Types (D3)	NICU 4004	0	2025/02/09	A3
5	Door Types (D4)	NICU 4005	0	2025/02/09	A3
6	Door Types (D5)	NICU 4006	0	2025/02/09	A3
7	Door Types (D6)	NICU 4007	0	2025/02/09	A3
8	Door Types (D7)	NICU 4008	0	2025/02/09	A3
9	Door Types (D8)	NICU 4009	0	2025/02/09	A3
10	Door Types (D9)	NICU 4010	0	2025/02/09	A3
11	Door Types (D10)	NICU 4011	0	2025/02/09	A3

تاريخ

الإسم
التوقيع

استشاري المكاو

تاريخ:

التوقيع:

مراجعة الاستشاري

الكود العام

☒ (أ) يعتمد ☐ (ب) يعتمد مع وجود ملاحظات ☐ (ج) مرفوض ويعاد تقديمه ☐ (د) مرفوض ولا يعاد التقديم ☐ (هـ) للعلم

ملاحظات الاستشاري

قسم


مراجع الاستشاري
التوقيع





El MASHRQ
FOR DOORS, WOODEN
AND METAL INDUSTRIES.

اعتماد مستشفى شيبين

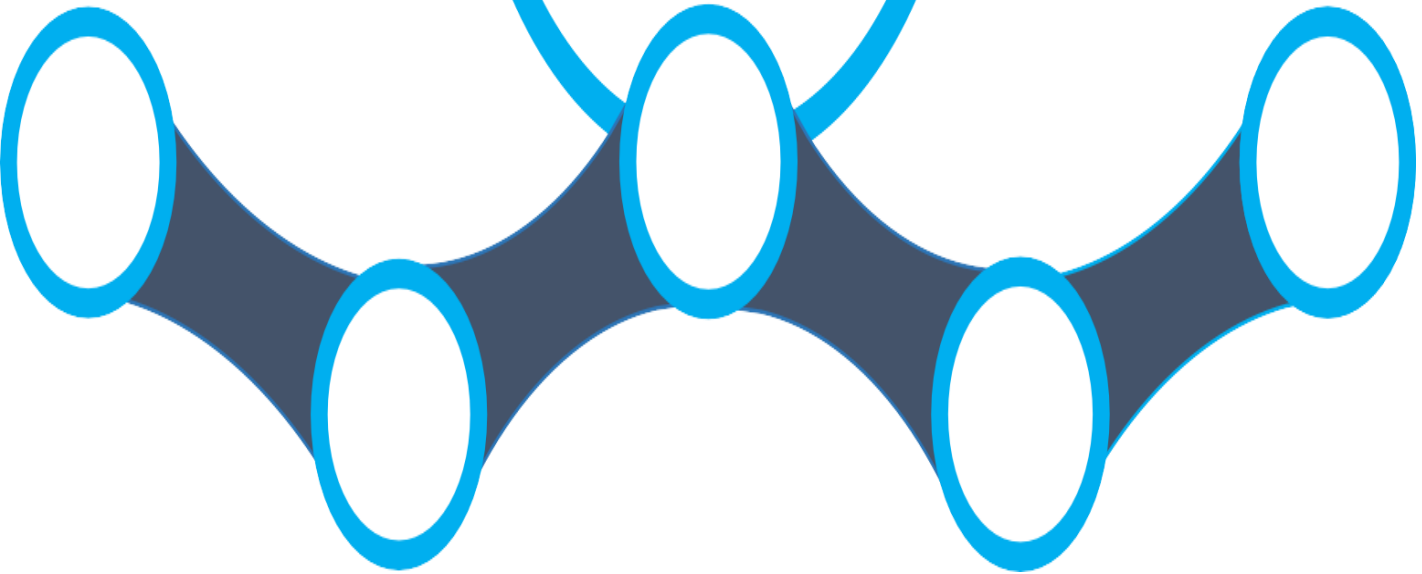


معتمد مع ملاحظات ☒ B =

ممثل الاستشاري

مدير المشروع (الاستشاري)


AMC
مدير المشاريع الفنية
مدير المشاريع الاقتصادية
Approved

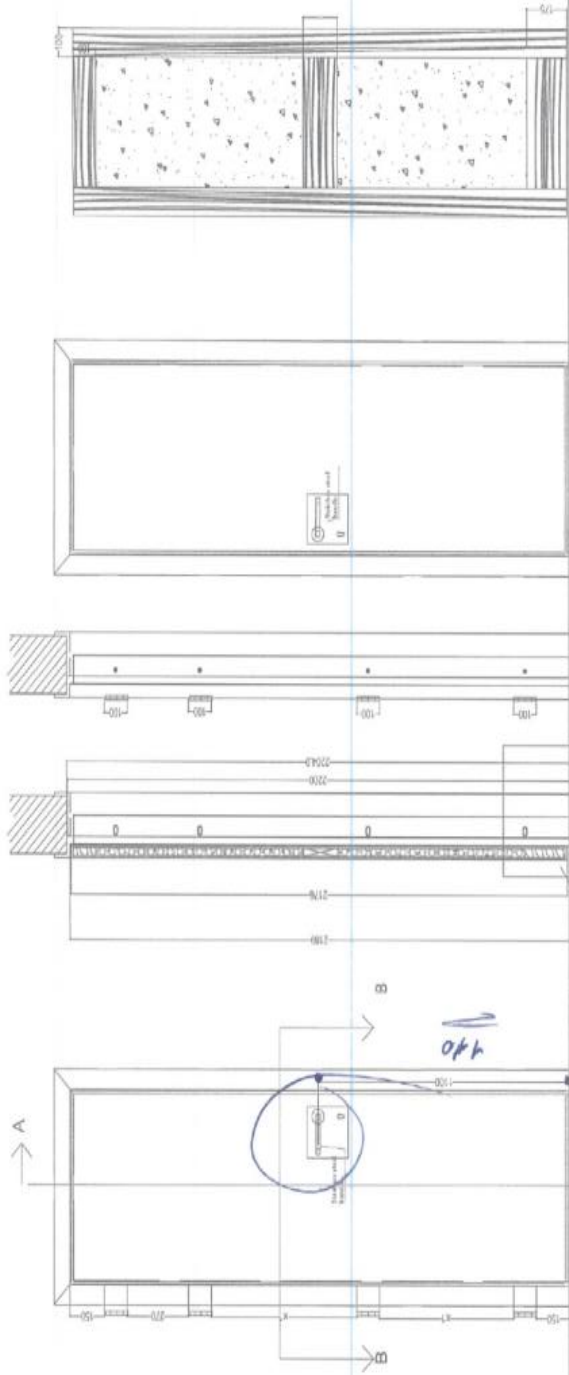

OUTSIDE ELEVATION

SECTION (A-A) FRAME SIDE VIEW

INSIDE ELEVATION

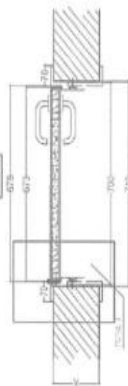


NO.	Product name	Description	Material	Quantity	pic.
1	Hinge	HINGE - Model: H3 Ahram hinge with two Rings and 5 knuckles pin and button tip at both ends	S.S	4	
2	mortise lock	MODEL: ME-26 Mortise External sash lock, Fire-resistance, Multi backsets, 2 throws, 55-85mm, afm	S.S	1	
3	lever handle	Lever Handle with Square Back Plate 170x170mm without euro profile Stainless steel .afm	S.S	1	

Malatux


Over the door

D	STRUCTURAL OPENING SIZE	TYPE	QTY	Fire rating
11	70*220	SINGLE	12	NA


under cut 2cm
 15cm
 15cm

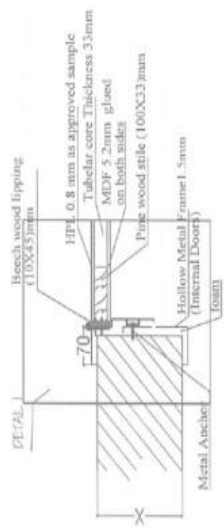

DETAIL 2

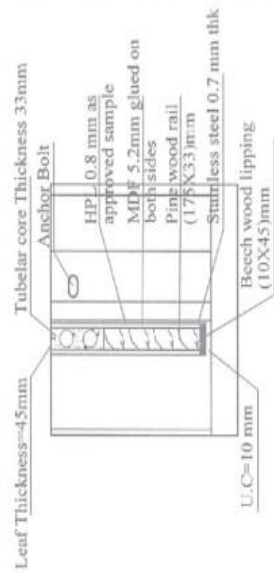

DETAIL 3

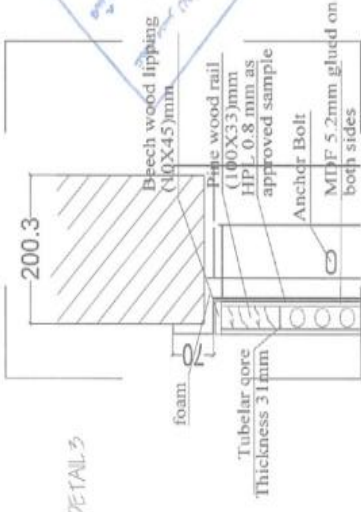

DESIGNER
 ECG
 ENGINEERING CONSULTANTS GROUP LLC
 www.ecg-sa.com

CONSULTANT
 BANC
 BUILDING AND ARCHITECTURAL CONSULTANTS

CONTRACTOR
 ALSHOROUK
 CONSTRUCTION COMPANY

sub contractor
 ALSHOROUK

Metal Frame wood door D11
 (70*2200)MM

CODE	DATE	SIGNATURE
A		
B		
C		
D		

PLASMA BUILDING
 10/2/2025
 DATE: 10/2/2025

Drawn by : Eng. : ABDELKHEMAN GAD
 10/2/2025

Drawing Submittal (DWS)
طلب اعتماد رسومات

المالك : الجهاز المركزي للتعمير

الإستشاري : عمار مصر للإستشارات الهندسية

اسم المشروع : مستشفى شبين القناطر

المقاول : الشروق للفلوات العمومية

اسم وتوقيع المرسل : مهندس / عمار أبو العلاء

بتاريخ : 12/02/2025

تملى بمعرفة المقاول

رقم النموذج : 131

إصدار رقم : 00

اللوحات التنفيذية للأبواب الخشبية الخاصة بمبنى التمريض - B05

عنوان النموذج /

مستند	اسم وتوقيع المستلم :	التاريخ :	إصدار رقم : 00	رقم النموذج : 131	تملى بمعرفة المقاول
مبنى	☐				
معماري	☒				
ميكانيكا	☐				
كهرباء	☐				
بديل	☐				
رمز المقايضة	المقاس	رقم اللوحة	البيان / الوصف	عدد النسخ	مستند
	A3	3003-A702-1/6-00	Metal Frame Wood D09 (800*2200)MM	1	1
	A3	3003-A702-2/6-00	Metal Frame Wood D09 (900*2200)MM	1	2
	A3	3003-A702-3/6-00	Metal Frame Wood D09 (1100*2200)MM	1	3
	A3	3003-A702-4/6-00	Metal Frame Wood D10 (1100*2200)MM	1	4
	A3	3003-A702-5/6-00	Metal Frame Wood D15 (100*2200)MM	1	5
	A3	3003-A702-6/6-00	Metal Frame Wood D32 (100*2200)MM	1	6

تعهد المقاول : المستندات المرفقة تم تنسيقها ومراجعتها من حيث تطابقها مع العقد للإستخدام في هذا المشروع من قبل المقاول

تملى بمعرفة الإستشاري

الملاحظات :

مع إتمام عمار مع مرقاه العود المحمد للدهان والفسره وارجال على جميع اللوحات التنفيذية
واللوحات المحمد والارادل للنساء والبنه الفتح للصفوف وضمتا للمحمد لتسليم
لمقره الابواب و ماكنه القله الذائ لهماا لسطحياا و زينه الصوره في جنبه الإستلام

الطلب مرفوض ويعاد التقديم مرة أخرى ☐ = C

معتمد = A ☐

معتمد مع ملاحظات . يمكن للعمل أن يستمر بناء على الملاحظات ويعاد التقديم مرة أخرى ☒ = B


مدير المشروع (المالك)

المدير التنفيذي للمشروع (المالك)

مدير المشروع (الإستشاري)





ممثل الإستشاري



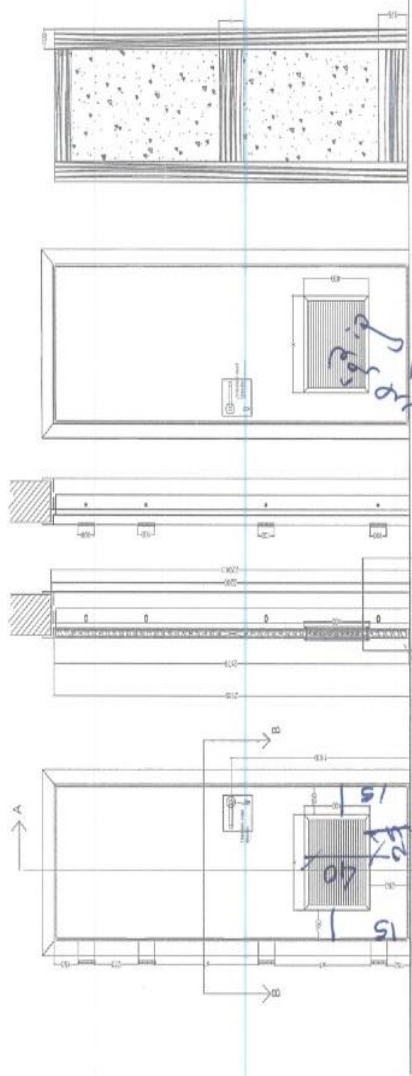

D	STRUCTURAL OPENING SIZE		TYPE	QTY	Fire rating
	80	220			
9	SINGLE	2	NA		

NO.	Product name	Description	Material	Quantity	pic.
1	Hinge	HINGE - Model H3 Altram hinge with two Rings and 5 knuckles pin and button tip at both ends.	s.s	4	
2	mortise lock	MODEL ME-26 Mortise External sash lock. Fire-resistance, Multi backsets. 2 throws, 55-85mm. afm	s.s	1	
3	lever handle	Lever Handle with Square Back Plate 120x170mm without euro profile Stainless Steel afm	s.s	1	

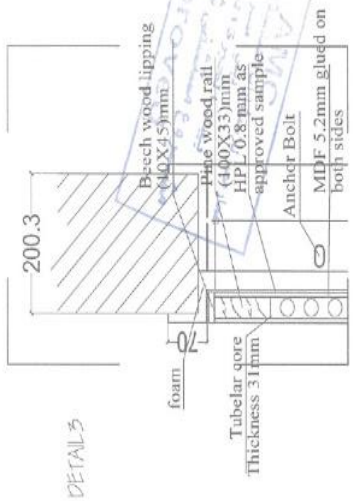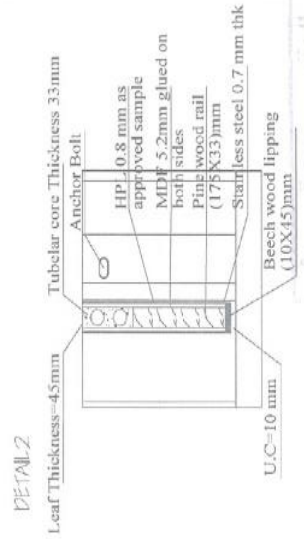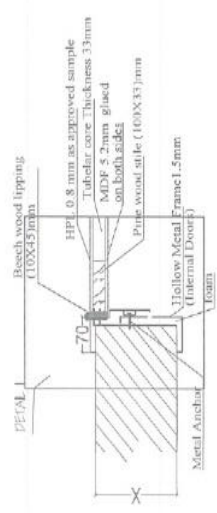

DESIGNER
ECG
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP S.A.
www.ecggroup.com

CONSULTANT
AMC
ALMUSTAFAH

CONTRACTOR
ALSHOROUK
CONSTRUCTION COMPANY

sub contractor




Metal Frame wood door D09
(800*2200)MM

CODE	DATE	SIGNATURE
A		
B		
C		
D		




DATE: 10/2/2025

Drawn by: Eng. ARDEL RHAMAN GAD

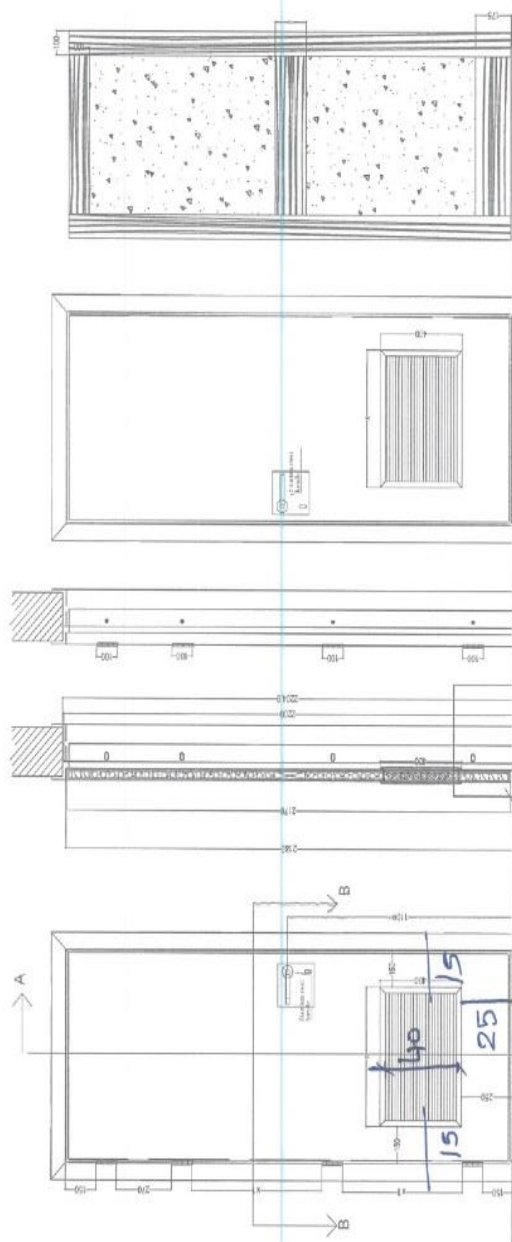

D	STRUCTURAL OPENING SIZE		TYPE	QTY	Fire rating
	B	H			
	96"	72"	SINGLE	40	NA

NO.	Product name	Description	Material	Quantity	pic.
1	Hinge	HINGE - Model H3 Abram hinge with two Rings and 5 knuckles pin and button at both ends	S.S	4	
2	mortise lock	MODEL: ME-26 Mortise External sash lock . Fire-resistance, Multi backsets, 2throws, 55"85mm, afm	S.S	1	
3	lever handle	Lever Handle with Square Back Plate 170x170mm without euro profile Stainless steel afm	S.S	2	

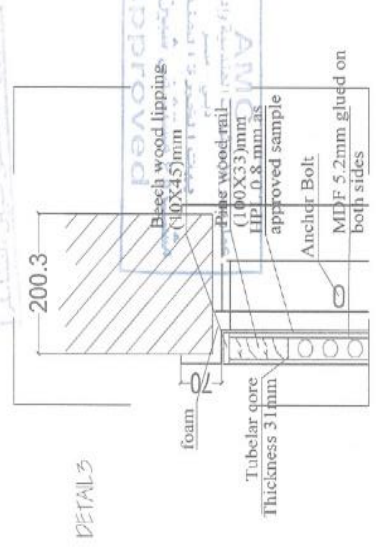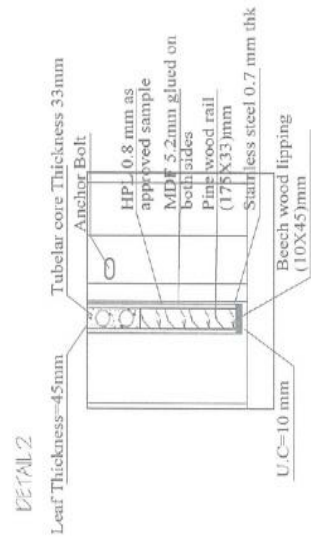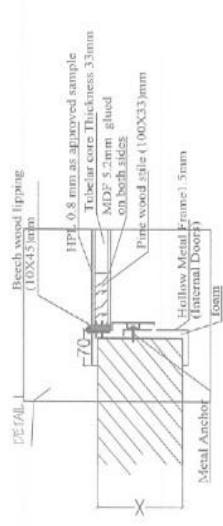

DESIGNER
ECG
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP LLC
www.ecg-sa.com

CONSULTANT
BAMC
BAMC
BAMC

CONTRACTOR
ALSHOROUK
CONSTRUCTION COMPANY

sub contractor
المشرف

Metal Frame wood door D00
09042200.ABLC

CODE DATE SINGATURE
A
B
C
D

DATE: 10/2/2025

Drawn by: Eng. : ABDEL RHMAN GAD

TABLE

DATE: 10/2/2025

DATE: 10/2/2025

DATE: 10/2/2025

DATE: 10/2/2025

Drawing Submittal (DWS)
طلب اعتماد رسومات

المالك : الجهاز المركزي للتعبير

اسم الممثل : مستشفى شبين القناطر

الإستشاري : عمار مصر للإستشارات الهندسية

المقاول : الشروق للقرارات العمومية

اسم وتوقيع المرسل : مهندس /	اسم وتوقيع المستلم :	مبنى	☐
بتاريخ : 12/02/2025	التاريخ : / /	معماري	☒
تعالى بمعرفة المقاول		ميكانيكا	☐
رقم النموذج : 132	إصدار رقم : 00	كهرباء	☐
عنوان النموذج /	اللوحة التنفيذية للأبواب الخشبية المقاومة للحريق الخاصة بعملي التمرير - B05	حسب مستندات التعاقد	☐
مستند	عدد النسخ	البيان / الوصف	رقم اللوحة
1	1	Metal Frame Wood Door Fire Door (45) D10 (1100*2200)MM	3003-A702-1/7-00
1	2	Metal Frame Wood Door Fire Door (45) D19 (1100*2200)MM	3003-A702-2/7-01
1	3	Metal Frame Wood Door Fire Door (45) D8 (1600*2200)MM	3003-A702-3/7-02
1	4	Metal Frame Wood Door Fire Door (45) D13 (1100*2200)MM	3003-A702-4/7-03
1	5	Metal Frame Wood Door Fire Door (45) D15 (1300*2200)MM	3003-A702-5/7-04
1	6	Metal Frame Wood Door Fire Door (45) D15 (1000*2200)MM	3003-A702-6/7-05
1	7	Metal Frame Wood Door Fire Door (45) D32 (900*2200)MM	3003-A702-7/7-06
تعهد المقاول : المستندات المرفقة تم تنسيقها ومراجعتها من حيث تطابقها مع العقد للإستخدام في هذا المشروع من قبل المقاول			

تعالى بمعرفة الإستشاري

الملاحظات

تم اعتماد رسمه (لحمه) للأبواب الخشبية المقاومة للحريق الخاصة بعملي التمرير - B05
على المقاسات وابعادها الفتح للأبواب مع الإلزام بجمع المستندات ونسخها جميع
البيانات للحرس للأبواب وابعادها الخشبية والمقاومة للحريق
تطابقه مع الرسم الفني لعملي التمرير

C = ☐ الطلب مرفوض ويعاد التقديم مرة أخرى

A = ☐ معتمد


B = ☒ معتمد مع ملاحظات يمكن للعمل أن يستمر بناء على الملاحظات ويعاد التقديم مرة أخرى



مدير المشروع (المالك)

المدير التنفيذي للمشروع (المالك)


مدير المشروع (الإستشاري)

ممثل الإستشاري

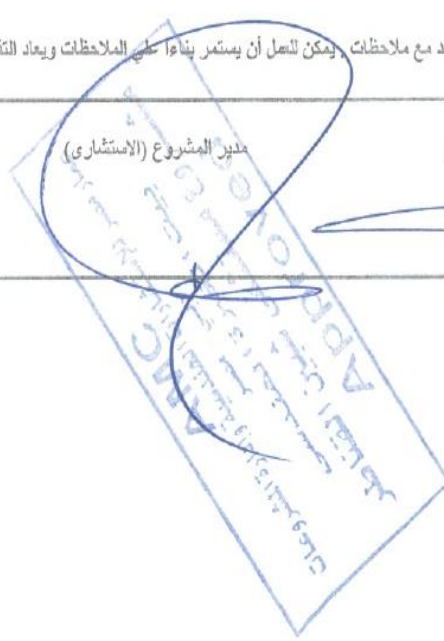

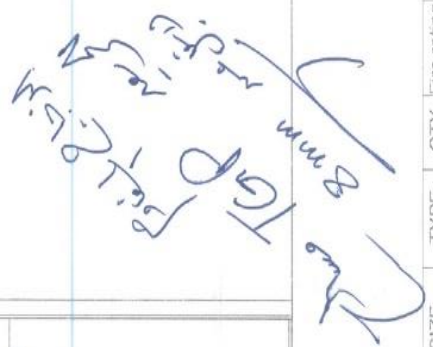

D	STRUCTURAL OPENING SIZE	TYPE	QTY	Fire rating
10	1'10"X2'20"	SINGLE	6	45 MIN

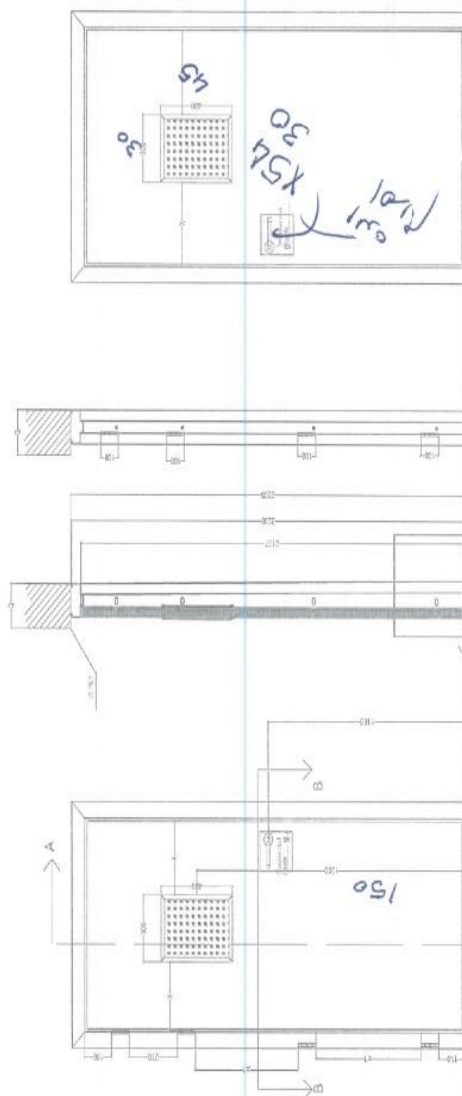

PLAN SECTION

NO.	Product name	Description	Material	Quantity	Unit
1	Handle	HPGE - Model 40 high performance stainless steel hinge with two thrust ball bearings and 5 knuckles with stainless steel pin and button tip at both ends. Square edge, 40in	SS	3	
2	motorize lock	MODEL AE-34 Marauder Electric latch lock, Fire resistance, Anti tamper, 2 throws, 55-72mm (2.2-3.04, Logo Alarm) (Square body & Round edge)	SS	1	
3	lever handle	Heavy Lever Handle with Rose & Escapement Model SS01-C13A, 1.5kn, 40in	SS	2	


10

Metal Frame,wood door fire door (45) D10
C110072200)MFM

[illegible]




DATE: 10/2/2025

SCALE	PROJECT NO.	DATE
Drawn by : Eng. : ABDEL RHMAN GAB		
Metal Frame, wood door fire door (45)		

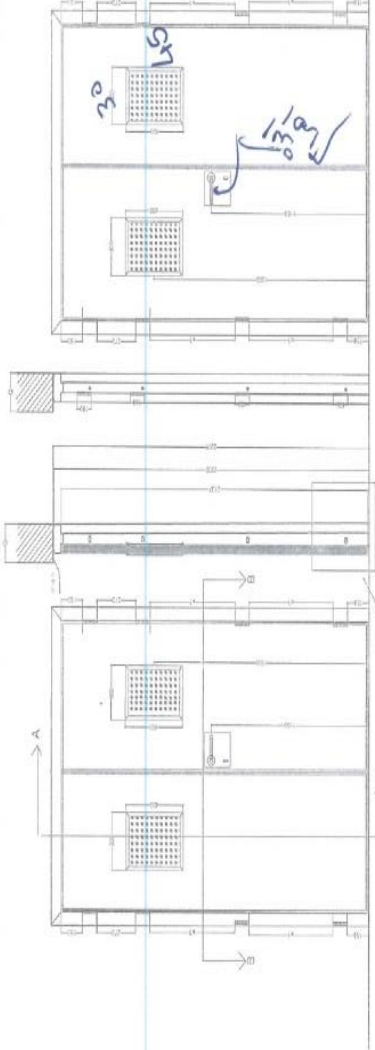

D	STRUCTURAL OPENING SIZE	TYPE	QTY	Fire rating
8	190*220	DOUBLE	2	45 MIN

Item	Description	Material	Quantity	Unit
1	FRAME - Model 10 High performance stainless steel frame with two fixed full height panels & breakable with stainless steel grill and glass on all both sides. Square 190x220 mm	S.S	8	sqm
2	MODEL 10E 34 Marine External anti-buck Fire-resistant Multi lockers, 2 rows, 60*72mm, SS204, Logo-Arman (Square edge & Round edge)	S.S	1	set
3	Full size L-shaped handle with Flange & Escutcheon Model SS21 D19 - Logo Arman	S.S	2	set

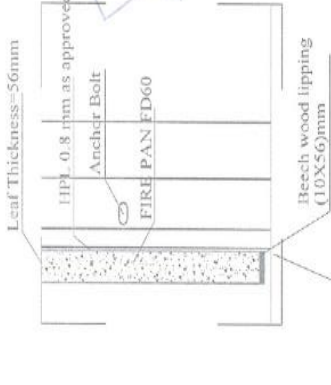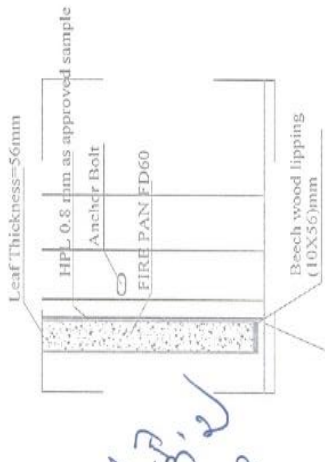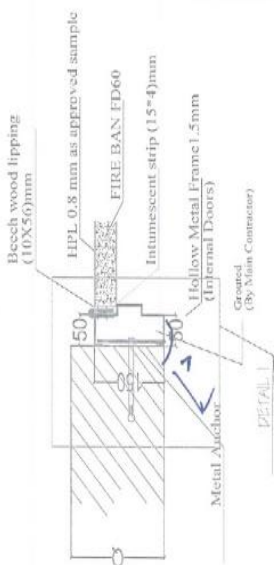

DESIGNER
ECG
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP SA
ENGINEERING

CONSULTANT
BAMC
BANK AL-MAGHRIBI
BANK

CONTRACTOR
ALSHOROUK
CONSTRUCTION COMPANY



sub contractor
Metal Frame wood door fire door (45) D8
(1600*2200)MM

CODE	DATE	SIGNATURE
A		
B		
C		
D		

DATE: 10/2/2025
NURSING BUILDING

Metal Frame wood door fire door (45)
Drawn by: Eng. : ABDELKHEMAN GAD
REVISION

طلب اعتماد رسومات

المالك : الجهاز المركزي للتعمير

الإستشاري : عمار مصر للإستشارات الهندسية

اسم المثـروع : مستشفى شبين القناطر

المقاول : الشروق للمقاولات العمومية

[illegible]

تملى بمعرفة الإستشاري

الملاحظات :-

ملاحظات :-

تدافع هو إبعاد مع تقديم الزدات الأربعة العربية الخمسة بالباي
و جمع الإيمارات مع مرعاة أنه إلى الذي هو يكون
في أتيه المراء التسمية (الزادات) حصة الر
مع الزادات ٣ بالمخفد التسمية لعدد الإجابات قاعدة لون حلة البلازف
نفسه لون الإجابات بكرة التفسير
مع ملاحظه ماكينه نقله الأتي ثم حصة نقلها
و زادت لعدة في الحجرة السلام

A = معتد

B = معتد مع ملاحظات . يمكن للمل أن يستمر بناء على الملاحظات ويعاد التقديم مرة أخرى

C = ☐ الخطب مرفوض ويعاد التقديم مرة أخرى

مصادر

$$\text{size} = A \square$$

الطلب مرفوض C_2





$B =$ معتمد مع ملاحظات . يمكن العمل أن يستمر بناءً على الملاحظات ويعاد التقديم مرة أخرى

ممثل الاستشاري

مدير المشروع

المدير التنفيذي للمشروع (المالك)

مدير المشروع (المالك)

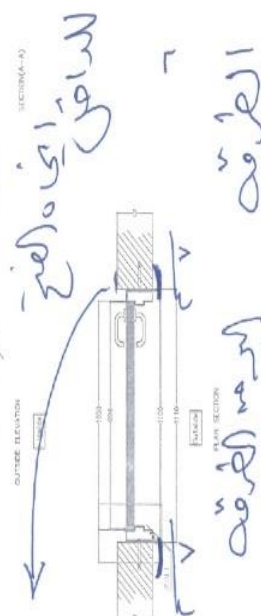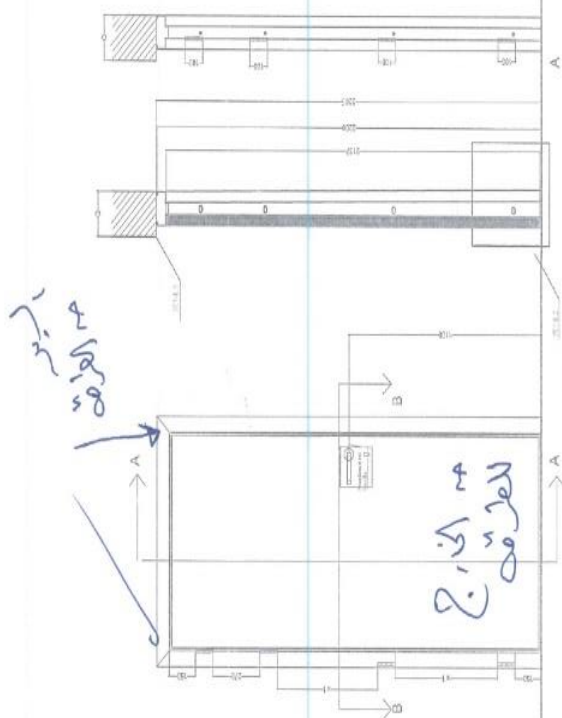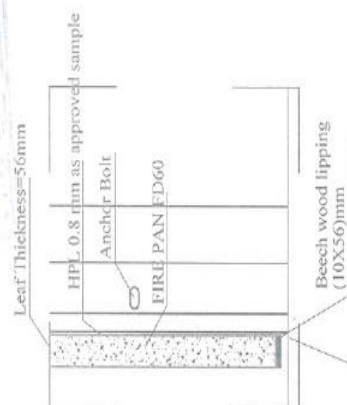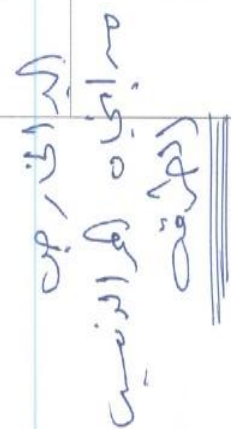

D	STRUCTURAL OPENING SIZE	TYPE	QTY	Fire rating
10	110"X220	SINGLE	1	45 MIN

Model	Product name	Description	Material	Quantity	Price
1	Handle	HINGE - Model H-2 High performance stainless-steel hinges with two main ball bearings and 5 knurles with stainless steel pin and button tip at both ends. Square edge, 40mm	S.S	8	
2	mortise lock	MODEL ME-34 Mortise External brass lock. Fire resistance, Multi-languages, 2 throws, SC 72mm SSSOL, Logo Antrax (Square saddle & Round edge)	S.S	1	
3	lever handle	Hollow Lever Handle with Rose & Escapade Model ES01 010, Logo 40mm	S.S	2	

Metal Frame, wood door fire door (45) D15
(110⁰2200)M4

CODE	DATE	SINGTURE
A		
B		
C		
D		

PLASMA BUILDING

NO.	753307024	62	U-1-10	200	20	20
DATE	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18	03/18
SHEET 01A		DATE: 10/12/2025				

DATE: 10/2/2025

Metal Frame, wood door fire door (45)

Drawn by :Eng: ABDELREHMAN GAD



EI MASHRQ
FOR DOORS, WOODEN
AND METAL INDUSTRIES

اعتماد مستشفى الجراحات
المتخصصة بسوهاج - الشركة
الوطنية







EI MASHRQ
FOR DOORS, WOODEN
AND METAL INDUSTRIES.

اعتماد شركة S2A
مشروع R8



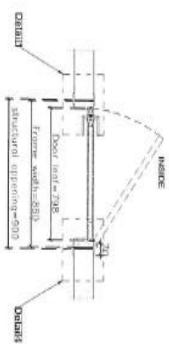

SING	STRUCTURAL OPENING	TYPE
1	90x723x150	CHS
HEINCE	LOCK	LEVER HANDLE
AL. AHMED (Nagel - 111)	AL. AHMED (Nagel - 112)	AL. AHMED (Nagel - FH2011)

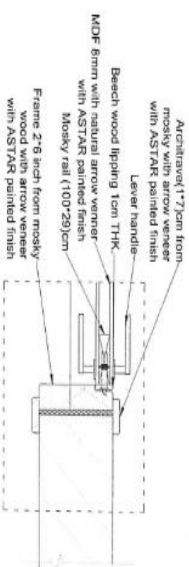

Architrave (17mm from masonry with arrow veneer with ASTAR painted finish)


Masonry wood filling (50x29mm)

150


Frame 2x3 inch from masonry wood with arrow veneer with ASTAR painted finish

MDF 8mm with natural ARROW veneer with ASTAR painted finish

Detail 3

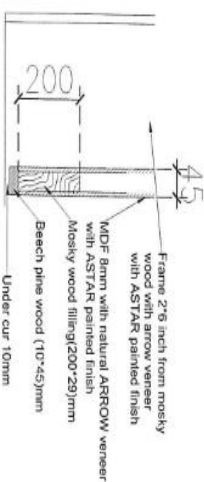

Detail 2

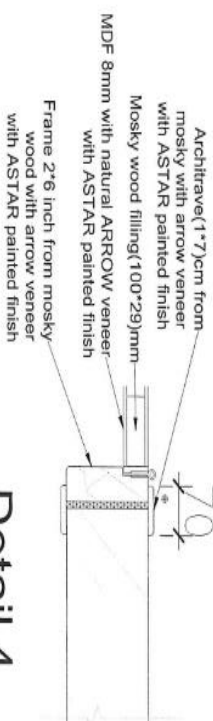

Detail 4


[illegible]

650656120



EI MASHRQ
FOR DOORS, WOODEN
AND METAL INDUSTRIES.

اعتماد شركة ريدكون
مشروع مستشفى
شرين

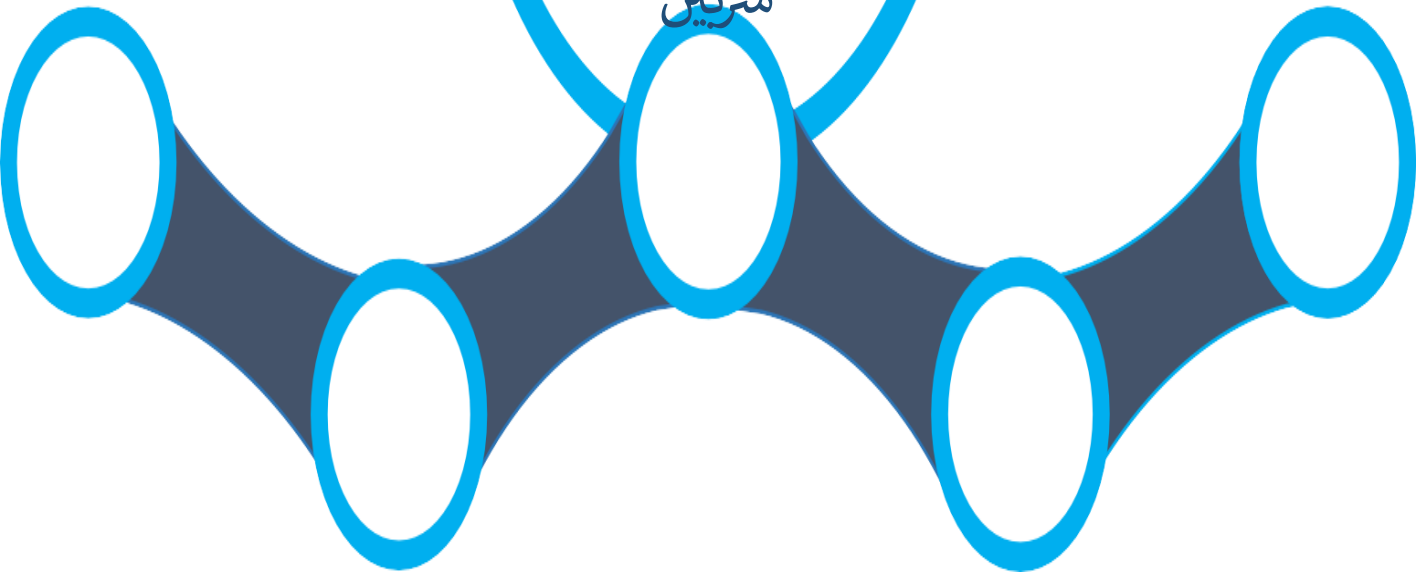

طلب اعتماد مواد/مورد/مقاول باطن (MS)

رقم الطلب: MS-RED-ZDS-ICC-ARCH-0024	المقاول العام: الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات	المالك: وزارة الصحة والسكان	مشروع: إنشاء مستشفى شربين المركزي بالدقهلية
REV. 00	استشاري المقاول العام: Z.D.S TM - DCA (ZDS)	الاستشاري العام: Integrated Consultations (ICC)	الشركة المنفذة: شركة ريكون للتعمير
صفحة: 1/1	التاريخ: 21-May-2025		

1. قسم التقديم: ☐ مساحة ☐ انشائي ☒ معماري ☐ كهرباء ☐ صحي ☐ تكييف ☐ حريق ☐ أخرى ☐

1. وصف التقديم: تقديم اوراق شركة المشرق للمقاولات والتوريدات العمومية

1. عبات ☐ 2. خامات ☐ 3. كمالوج ☒ 4. أخرى ☒

3. غرض التقديم:

☐ للعلم ☒ للإعتماد ☐ أخرى

4. تفاصيل التقديم:

م	البيان / الوصف	المصنع / المورد	أرقام مراجع المستندات	عدد النسخ	مراجع العقد المقبولة	مواد وصفات	كود الإعتقاد
1	تقديم اوراق شركة المشرق للمقاولات والتوريدات العمومية	المشرق					

ملاحظات المقاول:

 Redcon construction co REDCON CONSTRUCTION Sherben Central Hospital	مدير المكتب الفني الاسم: م. احمد عبد الله التوقيع: ٢٠٢٥/٥/٢١	مهندس مكتب فني الاسم: م. احمد عبد الله التوقيع: ٢٠٢٥/٥/٢١
--	---	--

(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات

(B) معتمد مع ملاحظات

(A) معتمد

ملاحظات استشاري المقاول العام (ZDS):

ملاحظة: تم استيفاء جميع المستندات المطلوبة، ولا حاجة لتقديم ملاحظات إضافية.

التاريخ: ١٦/٥/٢٠٢٥

(D) مرفوض ولا يعاد تقديمه

(C) يعاد تقديمه بعد استيفاء الملاحظات

(B) معتمد مع ملاحظات

(A) معتمد

ملاحظات الاستشاري العام (ICC):

التاريخ: ١٦/٥/٢٠٢٥


التوقيع:

الاسم:



EI MASHRQ
FOR DOORS, WOODEN
AND METAL INDUSTRIES.

اعتماد شركة SOLID

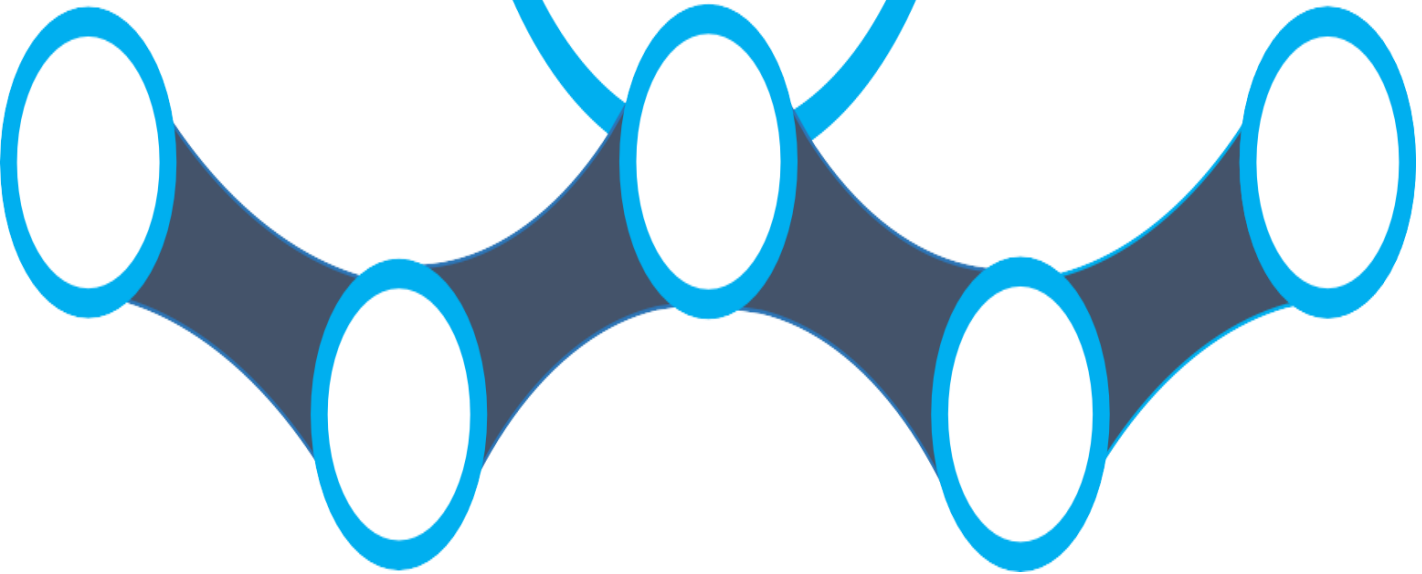



DOCUMENT SUBMITTAL (DOS)



Project Name : LA FONTAINE

Project No. : 2198

Employer : ARCO

Project Manager: EHAF

Package : -----

Phase : -----

Supervision Consultant: ECG

Contractor: SOLID

From : SOLID

To : ECG

Attn. : Eng. Adel Ahmed

Subject : Pre Qualification for El Mashrek wooden doors

Date : 29-12-2024

Submittal Ref.: 2198-DOS-SLDC-ECG-ARCH-24-069-0

Previous Ref.: -----

Type of Submittal :

☐ Report

☐ Test plan

☐ Product/Tech.data

☐ Program /schedule

Submittal Discipline:

☒ Architectural

☐ Civil

☐ Mechanical

☐ Structural

Attachments:

☒ Hard Copy

☒ Soft Copy (CD)

☒ Prequalification

☐ BOQ & Specs.

☐ Other

Contractor
Authorized Representative

Submitted for:

Action Code Legend:

(A) Approved

(B) Approved as Noted

(C) Revise and Resubmit

(D) Rejected

Notes :

- Production, supply and/or implementation shall proceed only when action code is A / or B.
- Regarding action code C, resubmittal shall be within the limit set in the contract.
- Review dose not relieve the contractor from responsibility of compliance with all requirements of contract documents.
- If rejected please see comments.

Site Supervision Consultant Comments:

EL mashrek approved as a pre qualification only subject to submit material submittal

Actions Required From Contractor :

* make up on site mandatory

Attachments:

☒ Hard Copy

☒ Soft Copy (CD)

Site Supervision Consultant
Authorized Representative

Employer's/Project Manager's Representative Comments (if required) :



This part is only filled whenever is necessary in case the Employer/PM has comments and doesn't relieve the Contractor or the Supervision Consultant from their liabilities and obligations. This part will be signed/filled upon the Employer/PM's discretion when & if needed in their opinion.


Employer/Project Manager
Authorized Representative






EHAF-DMCS-01/09



EI MASHRQ
FOR DOORS, WOODEN
AND METAL INDUSTRIES.

اعتماد مستشفى ثابت

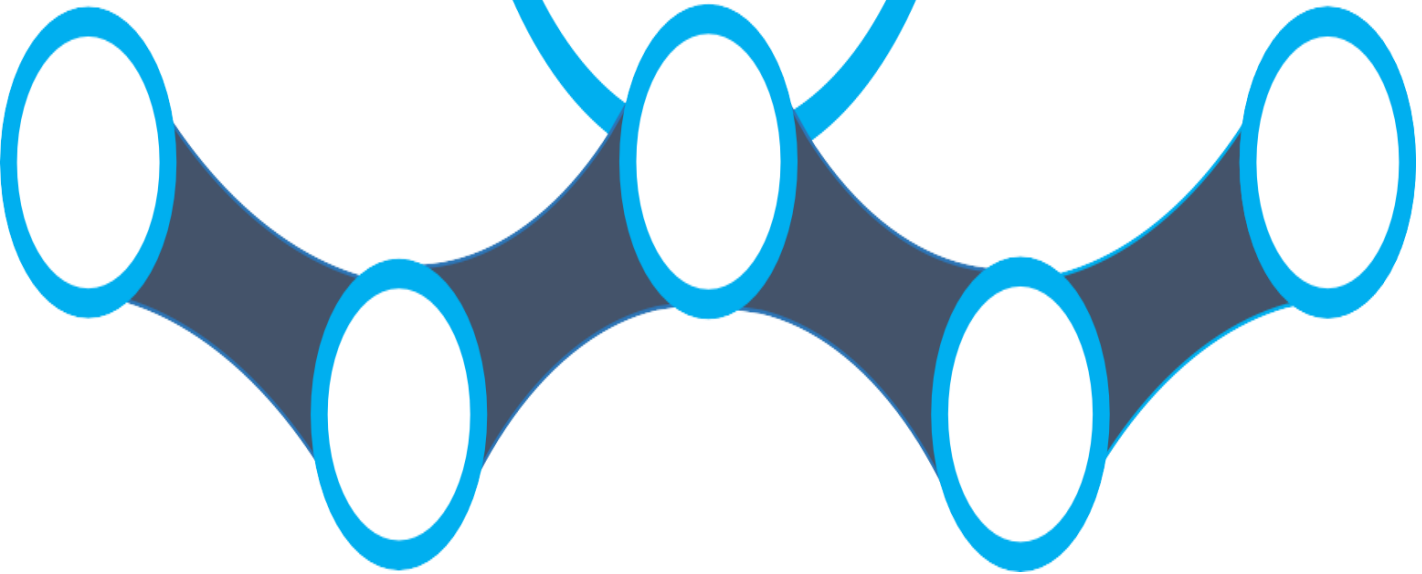

            	المعهد التعليمي ومستشفى الأمراض المتوطنة - مستشفى ثابت للأورام المعدي جامعة القاهرة - كلية الطب - مستشفيات جامعة القاهرة مكتب العياد و التكنولوجيا مجموعة الهندسة للاستشارات والتصميم (أ.د. محمود فؤاد) الشركة المصرية للمقاولات والإدارة والصيانة مكتب متطور جروب للاستشارات (أ.د. أشرف شوقي)	اسم المشروع: المالك: استشاري المالك: استشاري الإشراف/ميكانيكا: الجهة التنفيذ: استشاري الجهة التنفيذ:
---	---	---

TH-MSR-AR-MCG-AT-0004 Rev. 00	رقم الطلب: رقم الاصدار:	S&P.A 12/02/2025	من: (المقاول) التاريخ:	MCG (الاستشاري)	الي: (الاستشاري) رقم العقد:
--	--	---------------------------------------	---	----------------------------------	--

الرقم	وصف البند	اسم/ نوعية البند، الإبعاد، السعة، الاستخدام... الخ	المصدر / المورد	البيانات	رقم التفتيش / الخ	البيانات	عدد النسخ	الرقم / التقييم	الرقم / التقييم
1	باب معدني لمبنى مولد الأكسجين لسطح مبنى ب بالمشتات						3+CD		

هذا اقرار من المقاول بأن جميع العينات أو المواد المقدمة قد تم فحصها بمعرفته، و هي مطابقة للمواصفات و متماشية مع بنود و مستندات العقد ما عدا التالي:

من: الاستشاري: الي: (المقاول):

ملاحظات الاستلام استشاري جهة التنفيذ:

مرفق الوصف الذي سيتم تنفيذه للملاب المعرف

التوقيع:  التاريخ: 12/2/2025

التوقيع:  التاريخ: 12/2/2025

ملاحظات عامة:

1 - يتم استكمال الأعمال في حالة أن يكون التقييم (1) أو (2)

2 - التحقق من الكميات يتم بمعرفة المقاول

3 - هذا النقص لا يعني للمقاول من مسؤوليته تجاه مطابقة تلك الكميات / الكميات لشروطات التعاقد

ملاحظات الاستلام:

التاريخ:

ملاحظات:

1 - مستعدة

2 - مستعدة بملاحظات

3 - بعد التقييم بعد اتمام الملاحظات

4 - مرفوضة

الاستشاري

المالك




المشرق للبواب

والمنافع الخشبية والمعدنية


(المعهد التعليمي ومستشفى الأمراض المتوطنة ثابت)
توصيف باب حديد (معدني) لغرفة مولد الأكسجين بسطح
مبنى (ب)


- توريد وتركيب باب حديد لزوم غرفة مولد الأكسجين
بسطح مبنى (ب) مقاس (٣٤٥٠*٣٠٠٠) مم ،
مكون من ضلفتين مفصليتين وكل ضلفة مكونة من
عدد (٨) من القوائم الرأسية قطاع (Stiffeners)
مقاس (١٥٣*٢٢*١,٢٥) ، ومكون من حشوات
من الصوف الصخري (50kg/m3) ، مغطى
بصاج تخانة (١,٢) مم من نوع (مخلل) والدهان
من نوع (الكتروستاتيك) ، والضلفة بها هواية
سفلية مقاس (١٤٠٠*١٠٠٠) مم ، والضلفة بها
عدد (٥) من المفصلات مقاس (١٢٥) مم من نوع
(كومكس) ، والكالون من نوع (الأهرام)
- الحلق للباب من الصاج تخانة (١,٥) مم بالتشكيل
المطلوب طبقا للوحات المرفقة والدهان من نفس
النوع ولون الدهان للضلفة بداخله (بلتة) حديد
مقاس (١٤٧*٥٠) مم تخانة ٣ مم بمسمار تثبيت
طبقا للوحات المرفقة.




01017729634 - 01110622325 - 01229713892
mashreq - mostafa.saeed@almashreq-supplies.com

supplies.com

General notes: All dimensions in mm	
MAIN CONTRACTOR	
SUBCONTRACTOR	 AL-MOHAFID FOR DOORS, WINDOWS AND METAL ROOFING TYPE DOOR D01 Dim (3000-3500)mm FORM AND JAMB DETAILS 1/2023 REVISED DATE: 10/10/2023
Insulation rock wool  DETAIL 2 Stiffeners (1.25mm)	DOOR SECTION PLAN, ELEVATION AND DETAILS DRAWN BY: EHC, Abdullahi Gad, Mahmoud

	147 50 FRAME METAL SUPPORT THK- 3MM
---	---

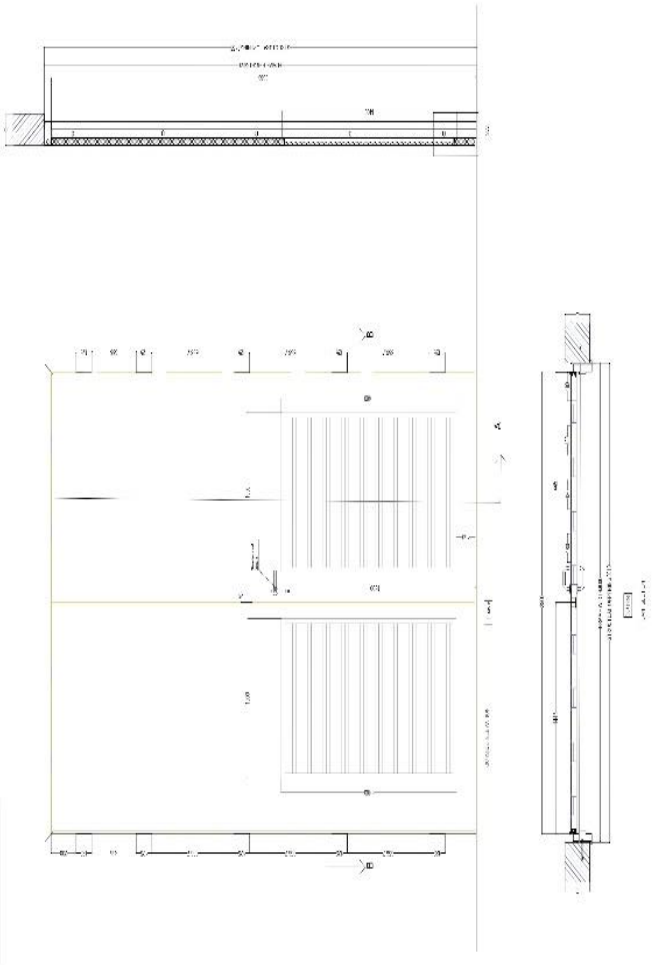	
--	--

Q	FRAME SIZE	TYPE	QTY	Price (SAR)
1	3000x3500	DOOR	1	1500



EI MASHRQ
FOR DOORS, WOODEN
AND METAL INDUSTRIES.



اعتماد مستشفى القورنا -
الاقصر







وزارة الصحة والسكان
المشروعات القومية

انتاريو

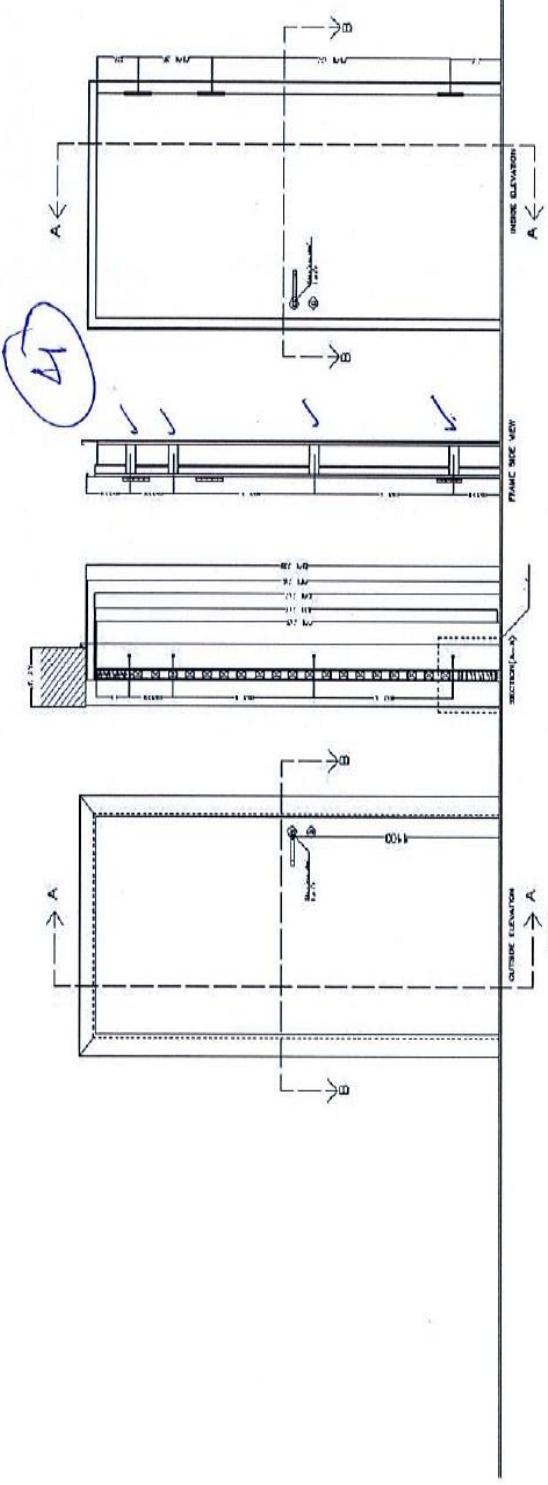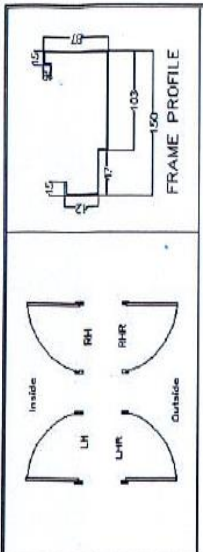


B

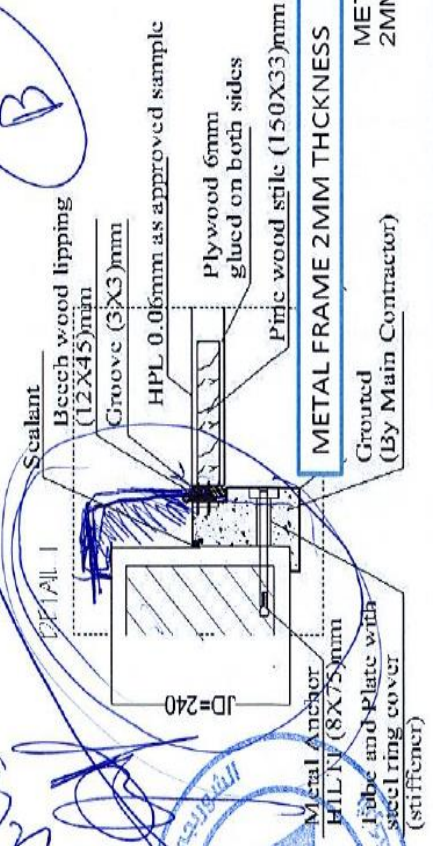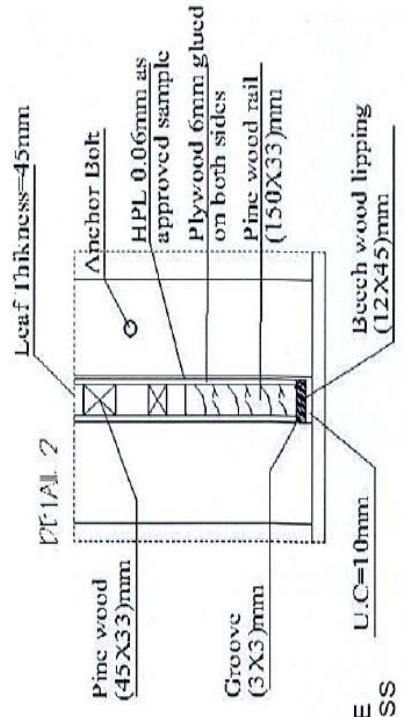



El MASHRQ
FOR DOORS, WOODEN
AND METAL INDUSTRIES.

اعتماد مستشفى السعودي
الاماني

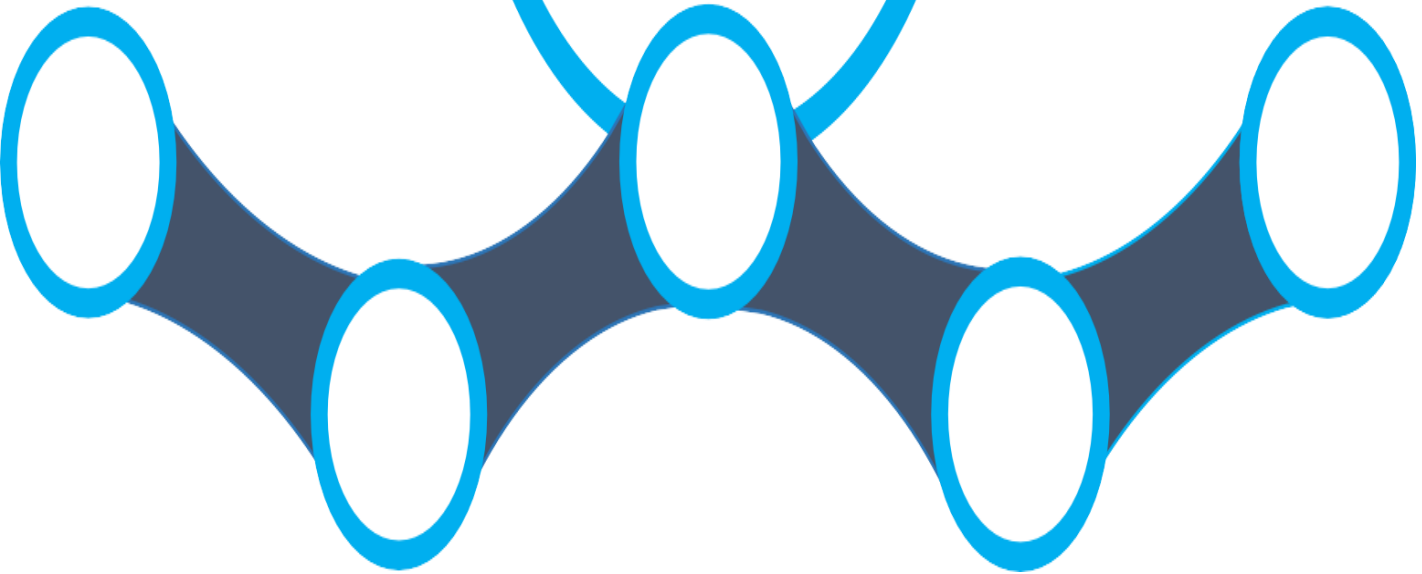

اسم المشروع : Bone Marrow Transplant

الجهة المائلة : مستشفى السعودي الألماني

الجهة الاستشارية : SEC

الجهة المنفذة : الشركة الدولية لتصنيع أجهزة مكافحة العدوى (EIC System) رقم العقد : 201 - 0 / 00

رقم الطلب : 1 التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢١

بيان المستند المقدم للاعتماد :-

☐ مستخلصات ☐ مخططات ☐ تقارير ☐ رسومات ورشة ☐ كتالوجات

م	عدد الصفحات/الرسومات	ملاحظات / أو ابيان المستند / الرسم	اصدار
		* له أبواب ولتر من نفس له أبواب مستثنى	
		* حله لعلل يكون MP1 من نفس اللون * له أبواب يكون fire rated	
		* Ht door يكون stainless steel أو يحدد كما في MS	
		* لكاله يكون ماركة Euro	
		* MS كما في الباب مقبول يتم تعديل له طبقاً للملاحظات ولقد تم	

التاريخ :

مقدمه معمل المقابل :

التوقيع :

توقيع الاستشاري بالاستلام :

التاريخ :

اعتماد الاستشاري : ☐ معتمد ☒ غير معتمد ☐ موافق مع ملاحظات

توقيع الاستشاري بالاستلام :

التاريخ :


ملاحظات :

توقيع مهندس المقابل باستلام الاعتماد :

التاريخ :

عدد الصفحات :

بيان المرفقات :


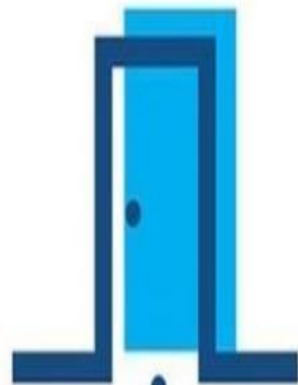


المشرق

EI MASHRQ
FOR DOORS, WOODEN
AND METAL INDUSTRIES.

اعتماد الاستشاري م. علي
الخطيب بالوحدة الصحية
بالعزبة





المشروع / إنشاء الوحدة السكنية		الرقم /	
MATERIAL SUBMITTAL		تاريخ / 2022	
المالك /		المقاول /	
الموضوع / طلب اعتماد مواد		الاستشاري : CEB Consultant Engineer Bureau	
القسم :	إنشائي ☐	معماري ☒	صحي ☐
مرسل بواسطة م /	المسئول عن التنفيذ	الامضاء	أخرى ☐
مرسل الى	مهندس الاستشاري	الامضاء	
المرفقات	الرد على الاستشارة	تقرير وضع المخرقة للأجور	المخرقة للمقاولات والتوريدات المعمورة
تعهدات المقاول			

يتعهد المقاول بأن التقديم ملتزم التزاماً تاماً بالمخططات و مواصفات العقد
توريدات المواد تكون مطابقة تماماً للعينات المذكورة بالكتالوج
إعتماد المخططات والمواد لا يعفى المقاول من التزاماته التعاقدية .

رد الاستشاري			
مقبول ويعتمد ☐	يعتمد بملاحظات ☒	إعادة تقديم ☐	مرفوض ☐

ملاحظات

الفحص في الموقع سرياً ولا تكرر
* الالتزام الكامل بوصف البند بالمقاييس والمواصفات
* الالتزام بعدم تغيير جميع الإكسسوارات مع قائم المخرجات
مع إتمام عمليات تركيب وتثبيت
* مع الالتزام بحصة الشركة والمقاول حسب العقد المبرم

تم الرد بواسطة الاسم :	التاريخ :
 مكتب المهندسين الاستشاريين م.م. / علم / محمد الطاهر العتيبي استشاري رقم ١/٧٧٧٧	

MAIN CONTRACTOR



Ministry of health

Directed to: DR Essam El Iraqi.

SUBCONTRACTOR




© 2000 THE NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS

TYPE DOOR D01
D/m (1 000-2 200)mm



[illegible]

DOOR SECTION PLAN,
ELEVATION AND DETAILS

Drawn by: ENG. Abdulrahman Gad Mahmoud

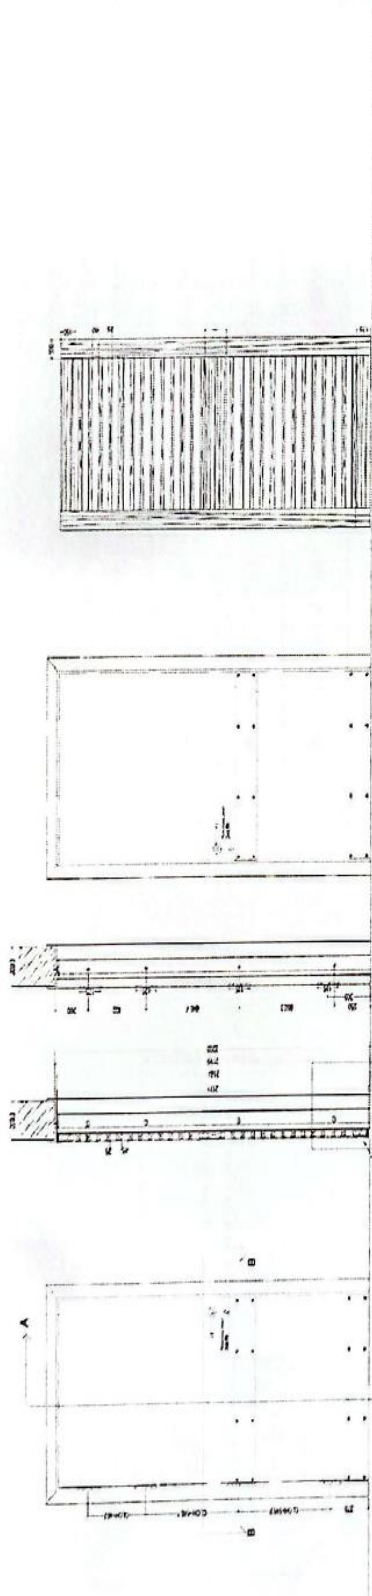

كفس الهندسة الاستشاري للتصميمات والاستشارات الهندسية
 ادم اعلى عبدالطاهر الطليب
 استشاري رقم ١٢٢٢٢٢

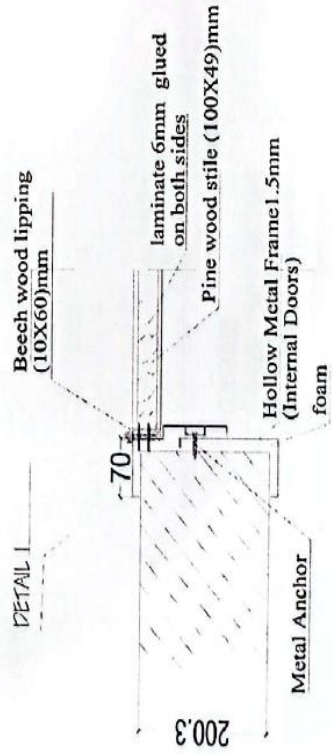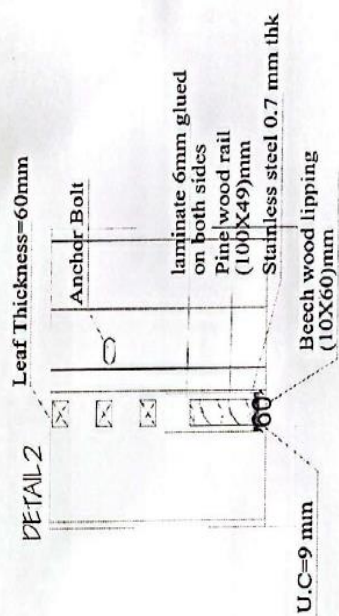

KAMA Coating

Industrial Zone, Obour City Parcel of
Land No. 5,6,9,88 Block 130,35 - 11771
Cairo, Egypt

MILL TEST CERTIFICATE

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

Customer : شركة كاما

Issuance Date : Mar 20, 2024

COMMODITY Prime Galvanized Low Carbon Steel Coils

TOLERANCE: Acc. to EN-10143

SPECIFICATION: Steel Sheet, Zinc Coating & DX51D acc. to EN-10346, Mechanical Test acc. to EN-1002-1 & Chemical Test acc. to ASTM E 415

Coil No. of finished product	Origin of the Hot Roll material	Heat no. of HRC	Coil No. of Hot Roll	Steel grade	Dimensions (mm)			Weight			Chemical Composition (%)						Mechanical Properties				ADH Test	Zinc Coating g/m ² Spd Test (hrs)	Salt Spray Test (hrs)
					Thickness	width	length	Net	Grs	C	Si	Mn	P	S	Al	Yield Strength (N/mm ²)	Ultimate Tensile (N/mm ²)	Elongation (%) (HRB)					
362874A	شركة كاما	0221077	0221077	DX51D	1.500	1000		10.41	10.445	0.033	0.025	0.113	0.006	0.008	0.037	279	354	35.2	51	Pass	60	Pass	
362875B	شركة كاما	0221077	0221077	DX51D	1.500	1.250		10.27	10.365	0.033	0.025	0.113	0.006	0.008	0.037	288	344	34.2	50	Pass	275	Pass	
362876B	شركة كاما	0221077	0221077	DX51D	1.500	1.250		10.23	10.265	0.033	0.025	0.113	0.006	0.008	0.037	283	346	32.6	52	Pass	275	Pass	
362873B	شركة كاما	0221077	0221077	DX51D	1.200	1000		10.02	10.055	0.033	0.025	0.113	0.006	0.008	0.037	303	350	34.2	50	Pass	61	Pass	
362873A	شركة كاما	0221077	0221077	DX51D	2.000	1000		9.93	9.955	0.033	0.025	0.113	0.006	0.008	0.037	303	350	34.2	52	Pass	60	Pass	
362876A	شركة كاما	0221077	0221077	DX51D	1.500	1.250		9.77	9.825	0.033	0.025	0.113	0.006	0.008	0.037	283	346	32.6	51	Pass	275	Pass	
362875A	شركة كاما	0221077	0221077	DX51D	0.800	1000		9.75	9.785	0.033	0.025	0.113	0.006	0.008	0.037	288	344	34.2	51	Pass	60	Pass	
362874B	شركة كاما	0221077	0221077	DX51D	1.500	1000		9.46	9.49	0.033	0.025	0.113	0.006	0.008	0.037	279	354	35.2	51	Pass	275	Pass	

Coil No. of finished product	Origin of the Hot Roll material	Coil No. of Hot Roll	Steel grade	Dimensions (mm)		Weight		Chemical Composition (%)						Mechanical Properties			ADH Test	Zinc Coating Grams/m ² Spd Test (hrs)				
				Thickness	width	length	Net	Grs	C	Si	Mn	P	S	Al	Yield Strength (MPa) (mm ²)	Ultimate Tensile (MPa) (mm ²)	Elongation (%) (HRB)					
MADE IN EGYPT				WE HEREBY CERTIFY THAT, THE MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN SATISFACTORILY TESTED IN ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATION															Quality Control Manager <i>Amr</i>			
KAMA Coating																			Issue No.: 0		Issue Date: 22/11/2015	
KS.QC.FR.24																						



Technical data sheet

Product code	Type	Customer	Batch no.	Production date
H8/5215/50/2005T	Hybrid	م.ل.ك	4201-03-23	1/11/2023

Product description:

H8/5215/50/2005T is a thermosetting powder coating based on epoxy resin with outstanding mechanical resistance properties.

Domain of applications:

H8/5215/50/2005T is suitable for steel home and office furniture. It can be applied on treated steel and galvanized steel under the condition that the chemical treatment applied is suitable for the substrate.

Powder Properties:

Chemistry Profile	Epoxy-polyester
Color	Blue
Specific Gravity	1.5-1.6 g/cm ³
Curing schedule	10 mints at 200 °C (metal temp.)
Storage conditions	Powder should be stored in a dry place at temperature below 25°C
Shelf life	12 months from the date of production
Particle size	(Laser Particle size analyzer): particle size: 40-45µ

Test Conditions

The results shown below are based on mechanical and chemical tests which (unless otherwise indicated) have been carried out under laboratory conditions and are given for guidance only. Actual product performance will depend upon the circumstances under which the product is used.

Application Conditions:

Electric Voltage	60-80 KV
Type of Gun	Corona
Film Thickness Applied	30-100 microns
Powder Utilization	Working with automatic production line and using recycling efficiency of powder utilization can reach 88-95 % According to dust collector.

Mechanical tests:

The film was applied according to the following conditions to test it.

Substrate		(galvanized steel/ treated steel)
Chemical treatment	DIN 50939	Zinc phosphate, chromate conversion or iron phosphate
Curing Schedule	Metal temperature	10 mints at 200 °C
Film thickness	EN ISO 2360	80-100 microns

The tests and their results are shown in the able below:

Impact Test	EN ISO 6272	No crack
Adhesion	EN ISO 2409	GT0
Leak test	EN ISO 1519	No crack
Gloss capacity	EN ISO 2813	Texture profile
Pencil hardness	EN ISO 3363	+1H

Corrosion/chemicals resistance tests:

Neutral Salt Spray test	ASTM B317	No blistering or loss of adhesion after 250 hours based on type of substrate (Featnabe) مقاومة للتآكل
Chemicals resistance		Generally good resistance to acid, alkali and oil at normal temp.

H. Office : 110 El Marghany St., Helipolis - Cairo
Tel: (+202) 24152716 - 24153433 - Fax: (+202) 24154315
Factory: 10th of Ramadan City - Indu. Zone B3 Piece No.2
Tel: (+0554) 500115 - 500116 - 500118 - 500119 - 500120 - 500121
E-mail: Info@unioncoat.net

الإدارة : 110 شارع المرنى - هليوبليس - مصر الجديدة
ت. 24152716 - 24153433 - ف. 24154315
المصنع : 10 من رمضان - المنطقة الصناعية B3 قطعة رقم 2
ت. 500115 - 500116 - 500118 - 500119 - 500120 - 500121
E-mail: Info@unioncoat.net

الإدارة : 110 شارع المرنى - هليوبليس - مصر الجديدة
ت. 24152716 - 24153433 - ف. 24154315
المصنع : 10 من رمضان - المنطقة الصناعية B3 قطعة رقم 2
ت. 500115 - 500116 - 500118 - 500119 - 500120 - 500121
E-mail: Info@unioncoat.net



طلب اعتماد عينات

رقم الطلب :

مقدم من شركة : الذهب	موجه إلى : مكتب الهندسة الاستشارية CEB
إسم وتوقيع المرسل : ١٣ محمور ربيع رمضان	إسم وتوقيع المرسل :
بتاريخ : ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٣	بتاريخ : ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٣

عنوان النموذج /			
مسلسل	العنوان / الوصف	المرفقات	ملاحظات
١	عينه ابواب خشبية (المحرق للأبواب والاضلاع الخشب والمعدنيه)	عينه باب + شوب ورونيج	

الملاحظات:
- هناك اهتمام مادة ايرقليت
- عدم كسب الا شاكس حفر U
منه معتقد ومقبول فنياً

ج = معتمد مع ملاحظات ويعاد التقديم مره اخرى


ب = معتمد

د = الطلب مرفوض ويعاد التقديم مره اخرى

ب = معتمد مع ملاحظات.

اعتماد الاستشاري :	الإسم :
د.م. علي عبدالظاهر الخطيب	التوقيع :
اعتماد ضابط المشرف :	الإسم :
المنطقة المركزية العسكرية	التوقيع :
استلام المقاول	الاستلام بواسطة :
	بتاريخ : 2021 / /



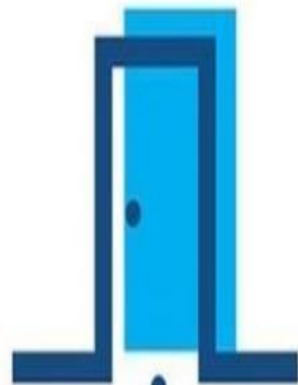

المشرق

EI MASHRQ

FOR DOORS, WOODEN
AND METAL INDUSTRIES.

اعتماد الاستشاري م. علي
الخطيب للابواب المعدنية و
الابواب المقاومة للحريق



لوجو
الشركة
المنفذة



MATERIAL SUBMITTAL

المشروع / إنشاء الحرم المكي الجديد

الرقم / تاريخ / ٢٠٢٠ -

المالك /

المقاول /

الموضوع / طلب اعتماد مواد

الاستشاري : CEB Consultant Engineer Bureau

القسم : ☐ انشائي ☒ معماري ☐ صحي ☐ كهرباء ☐ أخرى

مرسل بواسطة / م

المسئول عن التنفيذ

الامضاء

مرسل الى

Consultant Engineer Bureau

مهندس الاستشاري

الامضاء

المرفقات

الرجاء الاطلاع على المرفقات
والتأكد من مطابقتها للمواصفات

تعهدات المقاول

م/

ختم الشركة

يتعهد المقاول بأن التقديم ملتزم التزاماً تاماً بالمخططات و مواصفات العقد

توريدات المواد تكون مطابقة تماماً للعينات المذكورة بالكتالوج

اعتماد المخططات والمواد لا يعفي المقاول من التزاماته التعاقدية .

رد الاستشاري

☐ مقبول ويعتد ☒ يعتمد بملاحظات ☐ إعادة تقديم ☐ مرفوض

ملاحظات

الحمد لله في المرفق مرفق اربع اوراق
المرفقة من المقاسات
مما لزاماً على الموصي في المقاسات
والتأكد من مطابقتها للمواصفات
والتأكد من مطابقتها للمواصفات
والتأكد من مطابقتها للمواصفات

تم الرد بواسطة

الاسم :

التاريخ :

الامضاء :
مكتب المهندس الاستشاري للمصممات والاستشارات الهندسية
اسم/علي عبدالقادر الغفاري
استشاري رقم ١/٢٧٧٦



المشروع / إنشاء الوحدة الصحية الحواتية	
الرقم / تاريخ / ٢٠٢٢ -	
المالك /	
المقاول /	
الموضوع / طلب اعتماد مواد	
الاستشاري : CEB Consultant Engineer Bureau	
القسم :	انشائي ☐ معماري ☐ صحي ☐ كهرباء ☐ أخرى ☐
مرسل بواسطة / م	المسئول عن التنفيذ
مرسل الى	المهندس الاستشاري
المرفقات	المرجع الفني للمقاول
تعهدات المقاول	
يتعهد المقاول بأن التقديم ملتزم التزاماً تاماً بالمخططات و مواصفات العقد	
توريدات المواد تكون مطابقة تماماً للعينات المذكورة بالكتالوج	
اعتماد المخططات والمواد لا يعفي المقاول من التزاماته التعاقدية .	
رد الاستشاري	
مقبول ويعتمد ☐ يعتمد بملاحظات ☐ إعادة تقديم ☐ مرفوض ☐	
ملاحظات	
الرد بواسطة	
الاسم :	
الامضاء :	
التاريخ :	



CEB
CONSULTANT
ENGINEER
BUREAU



MATERIAL SUBMITTAL		المشروع / إنشاء الوحدة السكنية بالخراب	
		الرقم / تاريخ / ٢٠٢٢ -	
		المالك /	
		المقاول /	
الموضوع / طلب اعتماد مواد		الاستشاري : CEB Consultant Engineer Bureau	
القسم :	انشائي ☐	معماري ☒	صحي ☐
مرسل بواسطة	م /	المسئول عن التنفيذ	الامضاء
مرسل الى	Consultant Engineer Bureau	مهندس الاستشاري	الامضاء
المرفقات	التمثيل القوي للمهندس المساعد للخراب		
تعهدات المقاول			
يتعهد المقاول بأن التقديم ملتزم التزاماً تاماً بالمخططات و مواصفات العقد توريدات المواد تكون مطابقة تماماً للعينات المذكورة بالكتالوج اعتماد المخططات والمواد لا يعفي المقاول من التزاماته التعاقدية .			
رد الاستشاري			
مقبول ويعتمد	☐	يعتمد بملاحظات	☒
مرفوض	☐	إعادة تقديم	☐
ملاحظات			
تم الاطلاع على المشروع في (٢٠٢٢) بمالكه بواب الخاضعة للخراب والتي تم اكمالها بمبنى البنية التحتية والتي تم اكمالها بمبنى البنية التحتية والتي تم اكمالها بمبنى البنية التحتية والتي تم اكمالها بمبنى البنية التحتية			
تم الرد بواسطة	الاسم :		






المشرق

EIMASHRQ
FOR DOORS, WOODEN
AND METAL INDUSTRIES.

اعتماد مشروع مونريال الوفاء و
الامل



		مونوريل الوفاء والأمل	
طلب فحص عينة/ Material Submittal			

التاريخ: 19-12-2023		Ref No.: SAMCO-PCO-ARCH-MS-064-R00	
المالك: الشركة الوطنية لإنشاء وإدارة وتنمية الطرق		المشروع: مونوريل الوفاء والأمل	
إلى الاستشاري: Prime Consulting Office PCO		من المقاول: سامكو الوطنية للتشييد	
نوع الأعمال:	إنشائي	معماري	كهرباء
صحي	تكييف	حريق	أخرى
نوع العينة:		(الأبواب الخشبية) المواصفات الفنية الخاصة للأكسسوارات لزوم أعمال الأبواب الخشبية. HARDWARE - (07) - (10)	
مكان الاستخدام بالمبنى:	لزوم أعمال الأبواب الخشبية		
العينة:	طبقاً للقائمة المعتمدة		
إسم المصنع:	المشرق	إسم المورد:	المشرق
مكان الاستخدام:	لزوم أعمال الأبواب الخشبية الداخلية		
رقم البند بالمقاييس:	(١٠١) رقم المواصفة:		
مكان تقديم العينة:	بالمكتب الاستشاري		
المرفقات:	العينات		
	أوراق البيانات الخاصة بالعينة		
مهندس المكتب الفني للمقاول	الاسم: كريم محسن	الختم	
نتيجة فحص الأعمال (الاستشاري)			
معتمد	Approved as noted	معتمد بشروط	Approved as noted
مرفوض	Rejected	يعاد التقديم	Resubmit
القرار والتوصيات: يعتمد بلا ملاحظات (Code/B) لكافة المواد الموضحة بهند (١١) أوراقاً بيانية مختومة وموقعة مرفقة مع المقاول شركة اتحاد اللازم خواتم تعليمات الشركة للنتيجة وتوقيع المهندس المحرم وتقديم الوثائق الواجبة مرفقة على مدار المواد المعتمدة هذا التقديم 2023/12/19			
المهندس الاستشاري	الاسم:	مدير المكتب الفني	الاسم:
	التوقيع:	الاستشاري	التوقيع:
	التاريخ:		التاريخ:



المشرق

EIMASHRQ
FOR DOORS, WOODEN
AND METAL INDUSTRIES.

اعتماد مشروع 360



LMD

SABBOUR
CONSULTINGLMS
CONSTRUCTION

360 Project

HILL
International

DOCUMENT SHOPDRAWING FORM – (SDW)

Contract No: PEG 1156

Package No.: CP06

TO: Eng. Mohamed Hussien

Project Manager - Hill international

TRANS. NO.: PEG-1156-CP06-CN-LS-SDW-1718

Rev.00

FROM: Eng. Ahmed El Shahed

Project Manager - LMS Construction

DATE: 01/09/2024

TITLE: BUILDING A06 ARCHITECTURAL WOODEN DOORS

C/REF.:

WE ARE SENDING:		SUBMITTED FOR:		ACTION TAKEN:	
☐	Calculation Sheet (Size)	☒	Approval	☐	A - Approved
☒	Shop Drawing (Size)	☐	Other:	☒	B - Approved as noted, Incorporate Comments
☐	Report	SENT VIA:		☐	C - Revise & Re-submit
☒	Soft Copy "CD"	☒	Attached	☐	D - Rejected
☐	Other	☐	Separate Cover		

Discipline: Architecture

Zone:

Level:

Spec. # : Nil

Axes:

Relevant Shop Drawing:


LMS CONSTRUCTION
 Three sixty project
 Shop Drawing

Item No.	Rev No	Date	Subject	Copies	Response
1	00	01/09/2024	BUILDING A06 ARCHITECTURAL WOODEN DOORS Door Type B (700mm*2200mm) Non Fire Rated	3	B
2	00	01/09/2024	BUILDING A06 ARCHITECTURAL WOODEN DOORS Door Type B (800mm*2200mm) Non Fire Rated	3	B
3	00	01/09/2024	BUILDING A06 ARCHITECTURAL WOODEN DOORS Door Type C (800mm*2200mm) Non Fire Rated	3	B
4	00	01/09/2024	BUILDING A06 ARCHITECTURAL WOODEN DOORS Door Type C (1000mm*2200mm) Non Fire Rated	3	B
5	00	01/09/2024	BUILDING A05 ARCHITECTURAL WOODEN DOORS Door Type K (800mm*2200mm) Non Fire Rated	3	B
6	00	01/09/2024	BUILDING A05 ARCHITECTURAL WOODEN DOORS Door Type K (1000mm*2200mm) Non Fire Rated	3	B
7	00	01/09/2024	BUILDING A05 ARCHITECTURAL WOODEN DOORS Door Type L (1000mm*2200mm) Non Fire Rated	3	B
8	00	01/09/2024	BUILDING A05 ARCHITECTURAL WOODEN DOORS Door Type M (1000mm*2200mm) Non Fire Rated	3	B
9	00	01/09/2024	BUILDING A05 ARCHITECTURAL WOODEN DOORS Door Type M (800mm*2200mm) Non Fire Rated	3	B
10	00	01/09/2024	BUILDING A05 ARCHITECTURAL WOODEN DOORS Door Type S (1000mm*2200mm) Non Fire Rated	3	B

Prepared by: Marina Medhat

Review by:

Beshoy Adel

Ahmed El Shahed

Designation: Senior Architectural Engineer

Signed by: Sender

Designation:

Team Leader Architectural Engineer

Project Manager

Signed by Sender

Hill Receive

Consultant Receive:

Returned From Consultant:

Contractor Receive:

*Legends: A- Approved B- Approved As Noted Incorporate Comments C- Revise & Resubmit D- Rejected

Document Control & Archiving Procedure
360 Project

Page 1 of 2

Doc./Form No: PEG-1156-PP-02-11-FM Rev.0
Revision Date: Sep-2020

DOCUMENT SHOPDRAWING FORM - (SDW)

Contract No: PEG 1156

Package No.: CP06

PROJECT MANAGEMENT CONSULTANT'S REVIEW - (Hill International)

Name: _____

Signature: _____

Date: _____

SUPERVISION CONSULTANT'S COMMENTS

- The Contractor should Install Door silencer model "RDS-02" according to MAR for wooden doors accessories.
- The Contractor should Consider That All doors have "9/1 1/2" and should Clarify it in Shop drawings and
- Area of Application with mark for each door & Room name Refer. Required. to be flush with edge of HPI
- Hardware set No. For each door Required.
- Bathrooms door must be separated from offices doors to choose appropriate cylinder lock for each type.
- Follow doors Accessories according to MAR 145.
- Quantities are The Contractor's Responsibility and are calculated according to what actually installed.
- Change door type S₁ to R₂ according to project drawings.

☐ A-APPROVED

☒ B-APPROVED AS NOTED, WORK MAY PROCEED - INCORPORATE COMMENT

☐ C- REVISE / RESUBMIT


☐ D-Rejected

For & On behalf (Sabbour)

For PM

Eslem Samir

2/9/2024
DATE




2-9-2024
DATE

***Legends: A- Approved B- Approved As Noted, Incorporate Comments C- Revise & Resubmit D- Rejected**



Elevation door outside:

In side




out side
section, plan

BUILDING	TYPE		HINGE	MORIST LOCK	CYLINDER LOCK	DOOR/HANDLE	FLOOR DOOR STOPPER
	B		3 hinges model 1/2 SIZE 4 INCH	code FGMR0AFM179	code FGMCYCM18T	code F12411RPRB191	code FGD5FAFM006
	OPENING	HEIGHT	DOOR	TYPE	MATERIAL	HPL CODE	FIRE RATED
A6	WIDHT	HEIGHT		B	WOODEN DOOR	1039	N
	7 30	2215	700				12



FRAME DETAILS

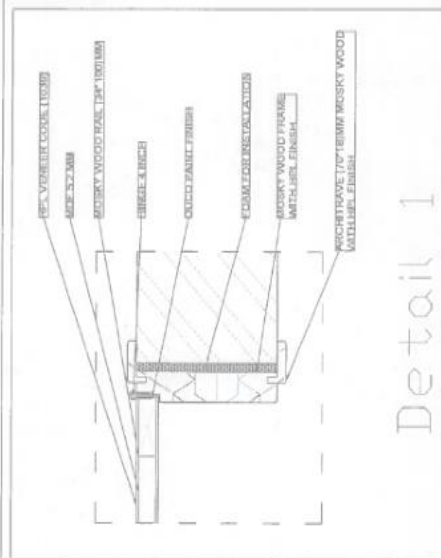

Detail 1





المشرق

EIMASHRQ
FOR DOORS, WOODEN
AND METAL INDUSTRIES.

اعتماد مشروع مستشفى التاهيل
بالاسماعيلية




PLU) 17

المقاول : شركة وادي النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية

غير معتمد

فقد تم تزويد الطبيب للأطباء برفع الأمان والحد من

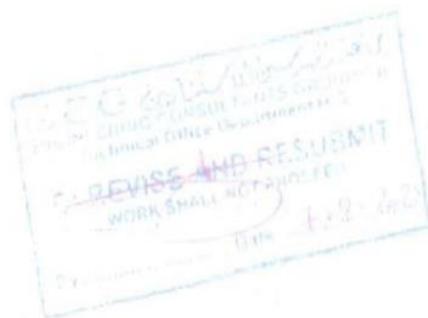

- ١) تقديم بياناً تفصيلياً عن الأعمال المنجزة في الموقع، بما في ذلك:
- ٢) تقرير ختم الصلابة والخرق للخرق مع أمثلة أخرى ١٠ كرسية الخرسانة
- ٣) المواد المستخدمة وتوزيعها وفقاً للخطط المعتمدة
- ٤) الملاحظات على الأعمال المنجزة مع أمثلة أخرى من الموقع
- ٥) الخطة العامة للموقع مع أمثلة أخرى من الموقع
- ٦) الخطة العامة للموقع مع أمثلة أخرى من الموقع
- ٧) الخطة العامة للموقع مع أمثلة أخرى من الموقع

٧/٩٢ ١١٣٤٠٠٠٠

وزارة الصحة والسكان
جمهورية مصر العربية



EGC
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP S.A.



نموذج اعتماد رسومات تنفيذية

رقم مسلسل A035 تعديل 00 التاريخ 2022-6-26



اسم المشروع : تحويل مستشفى التأمين الصحي بالإسماعيلية إلى مركز إعادة التأهيل
رقم المشروع : 2861
المالك : وزارة الصحة و السكان
المهندس : جماعة المهندسين الاستشاريين (ج م ا)
المقاول : شركة وادي النيل

ملاحظات	موقف إعداد ج م ا	SHOP DRAWING OF STEEL DOORS (NON - FIRE) جزئي/ B01 المبني				
		مقياس الرسم	رقم التعديل	اسم اللوحة	كود اللوحة	مسلسل
	A	1:100	00	Type 1 (1100*2200)-(1000*2200)	AE501	1
	B	1:100	00	Type 1 (1200*2200)-(1200*2200)	AE502	2
	B	1:100	00	Type 1 (1100*2200)-(1000*2200)	AE503	3
	B	1:100	00	Type 1 (1100*2200)	AE504	4
	B	1:100	00	Type 1 (1300*2200)-(1200*2200)	AE505	5
	B	1:100	00	Type 1 (1200*2200)	AE506	6
	B	1:100	00	Type 1 (1300*2200)-(1200*2200)	AE507	7
	B	1:100	00	Type 2 (1600*2200)-(1200*2200)	AE508	8
	B	1:100	00	Type 2 (1600*2200)-(2000*2200)	AE509	9
	B	1:100	00	Type 2 (1800*2200)-(1200*2200)	AE510	10
	B	1:100	00	Type 2 (1600*2200)-(1200*2200)	AE511	11
	B	1:100	00	Type 2 (1600*2200)	AE512	12
	B	1:100	00	Type 2 (1800*2200)-(2000*2200)	AE513	13
	B	1:100	00	Type 2 (2000*2200)	AE514	14
	B	1:100	00	Type 2 (1600*2200)-(1800*2200)	AE515	15
	B	1:100	00	Type 27 (1200*2200)-(1600*2200)	AE516	16
	B	1:100	00	Type 10 (1800*2200)-(1600*2200)	AE517	17
	B	1:100	00	Type 14 (1100*2200)-(1300*2200)	AE518	18
	B	1:100	00	Type 14 (1200*2200)	AE519	19
مدير المكتب الفني للمقاول: التاريخ: 2022/6/26 الاسم: التوقيع: مهندس معتمد بعلامات مهندس معتمد بعلامات						
ج م ا Comply with Comments on the drawings EGC ENGINEERING CONSULTANTS GROUP S.A. Technical Office-Department H.Q. APPROVED AS NOTED WORK MAY PROCEED SUBJECT TO INCORPORATION OF CHANGES INDICATED By: A. Damel Date: 03/07/2022 المهندس (ج م ا): الاسم: التاريخ: 2022/7/3						

ج م ا نموذج رقم ت 446 - تعديل 2004/1



المشرق

EIMASHRQ
FOR DOORS, WOODEN
AND METAL INDUSTRIES.


اعتماد مشروع تطوير ميناء فرب
بور سعيد



مشروع المخطط الكامل لتطوير ميناء غرب بورسعيد (المرحلة الاولى)
اعتماد موردين رقم (0036)

اسم المورد: المشرق للأبواب والصناعات الخشبية والمعدنية			
رقم البند: بالمتر المسطح أبواب حديد دهان الكتروستاتيك - المقايسة المعمارية بوابات (٢٠ , ٢١ , ٣٠ , ٣٤ , ٣٥)			
مرفق:			
☐ عينات	☐ كتالوجات	☐ مواصفات	☐ بيانات فنية
☐ بنود ملحقة			
الاسم: اسلام عبيد		التاريخ: 27/11/2024	
قرار المهندس الاستشاري		التوقيع:	
الاسم: ☒ التاريخ: / / 2024 التوقيع: ☐ ☐ ☐	معتمد	قرار المهندس الاستشاري	
	معتمد بملاحظات		
	معتمد مبدئياً ويعاد التقديم		
	غير معتمد		
تعليق الاستشاري: لا يمكن اعتماد العقد بالسورس			
توقيع الاستشاري			


ممثل المالك			
ملاحظات		التوقيع	الاسم
			
A	B	C	D
			الاعتماد

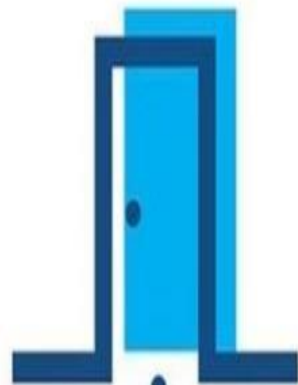

المشرق

EIMASHRQ
FOR DOORS, WOODEN
AND METAL INDUSTRIES.

اعتماد مشروع تطوير مستشفى
ساقولتا

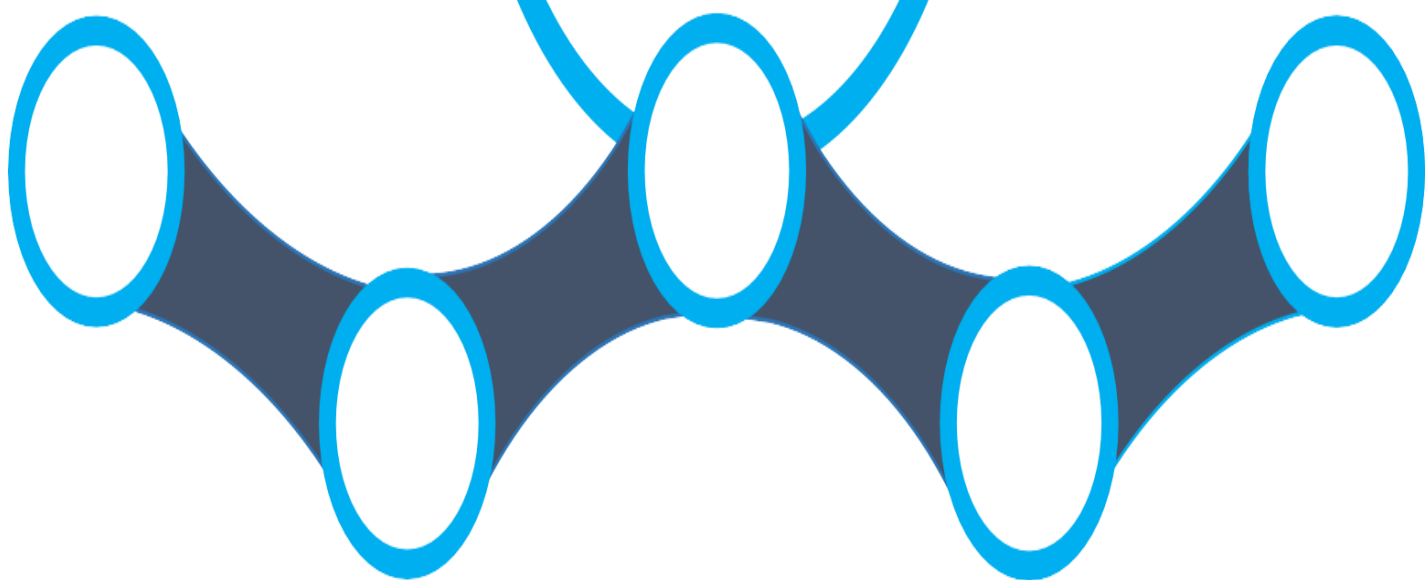



المشرق


EIMASHRQ
FOR DOORS, WOODEN
AND METAL INDUSTRIES.

اعتماد مشروع حياة كريمة





المسلسل		المبادرة الرئاسية حياة كريمة	
التاريخ ٢٠٢٣ / ٩ / ١٤		طلب اعتماد مواد	
المشروع / حياة كريمة	القطاع / الصحة	المحافظة / الفيوم	المركز / يوسف وهبة
القرية /			
☐ مدني	☐ كهرباء	☐ ميكانيكا	☐ نقل
☒ معماري	☐ جهد منخفض	☐ معلومات فنية	☐ مساحة
نوع البند /			
☐ بيان الطريقة	☐ امر تغيير	☐ تقارير	☐ معلومات
☐ رسم	☐ جدول	☐ تأمين	☐ موافقة
☐ خطط	☐ معدة	☐ حسابات	☐ مراجعة وتعليق
☐ شهادة معايرة	☐ قائمة الانحناء	☐ نتيجة اختبار	☐ بناء علي الطلب
☐ وثيقة جودة	☐ مقال باطن	☐ اخري	☒
☐ المسح الكمي	☐ سلامة		
م	اسم المبني	النموذج	الدور
البند / الوصف			
جميع واجات ومداخل الانحناء الجديد فيها ابواب خشبية بحاق معدني موصف للباب هذا الماحل			
المهندس المقاول : احمد صلاح التاريخ : ٢٠٢٣ / ٩ / ١٤ ملاحظة الاستشاري :- تم التمسك على المقاول ببناء عدد العتلات بطول ١٩ سم وعلى القدمه على شكل حرف ل مع المعالجة تشبه القدمه والعبارات للابواب والالتزام بالكماليات التي طلبت الشروع مع تقديم عينه للابواب (لتوضيح صغر)			
☐ مقبول	☒ مقبول مع ملاحظات	☐ يعاد التقديم	☐ مرفوض
المهندس الاستشاري مكتب جيرة كونسلت		مهندس جهاز تعمير القاهرة الكبرى	
التوقيع	التوقيع	التاريخ	التاريخ
المختب ١ استشاري جيرو كونسلت Gira ٢٠٢٣ / ٩ / ١٤			

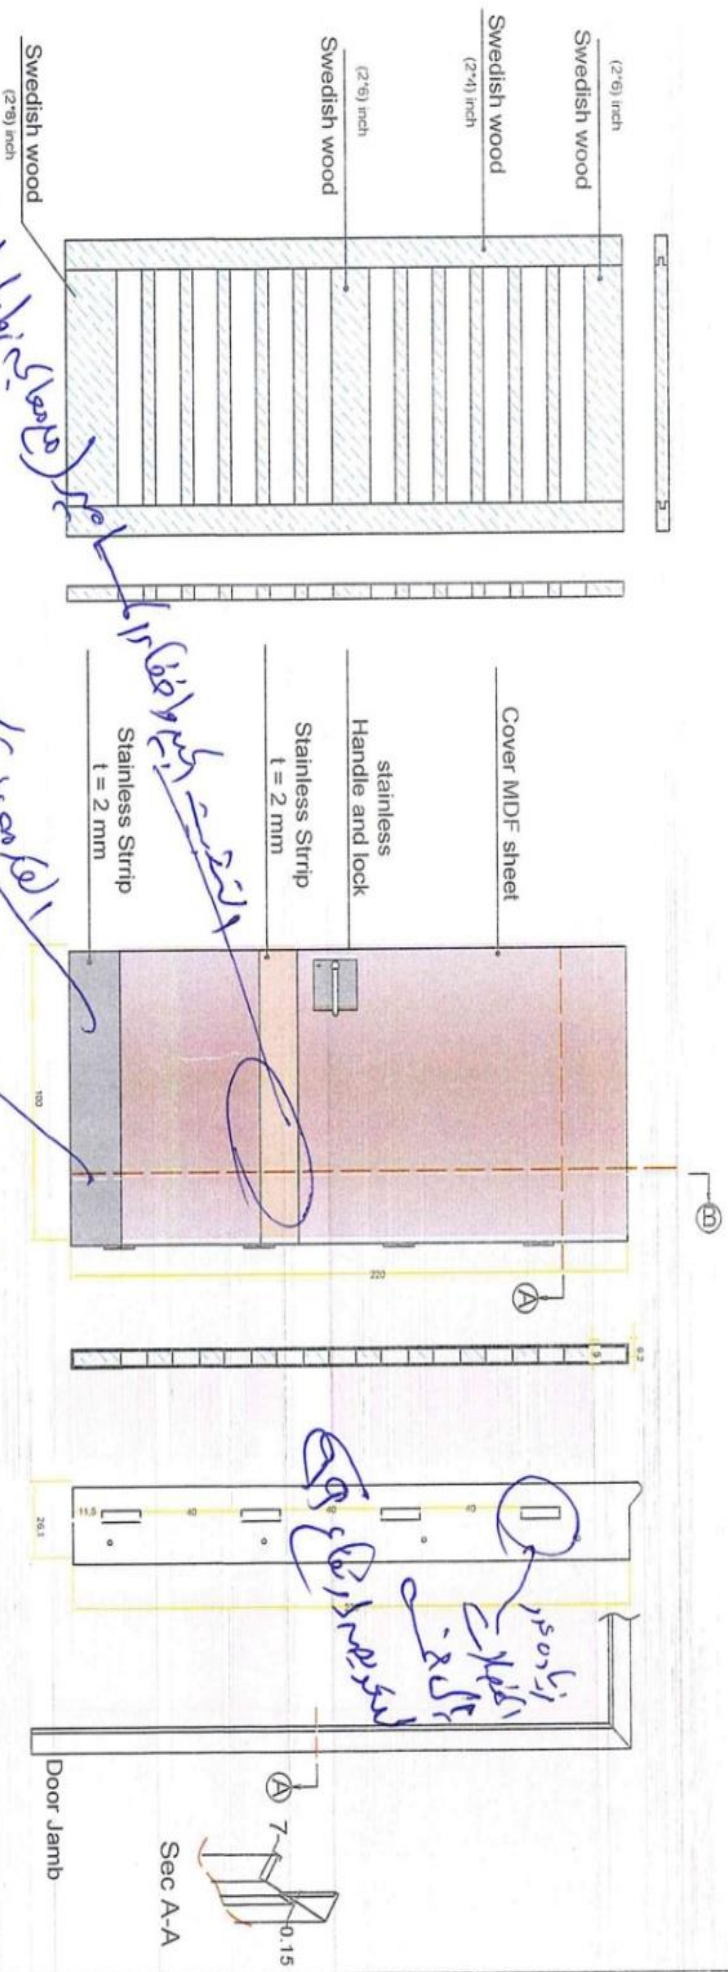

5	Accessories	a - Handle and lock from Stainless steel b - Hinge - 12 mm (40° : 45°) c - Stainless Strip	
4		MDF	t : 26mm
3	Cover	WOOD VENEER CORE	
2	Filling 1		
1	Frame	Swedish wood material	(2"x9) inch
No.	Part Name		Remarks
DRN.	ENGR.	CHK.	APPROVED

* Specification : Tightly closed, anti-permeability and soundproofing

* Binding carpentry works with mdf boards

Handwritten notes in Urdu:
 - "الطابع بنی کھانا" (The kitchen is built)
 - "مکانات کی بندوبست کی جائے گی" (The kitchen fittings will be done)
 - "مکانات کی بندوبست کی جائے گی" (The kitchen fittings will be done)
 - "مکانات کی بندوبست کی جائے گی" (The kitchen fittings will be done)


طلب اعتماد عينات


رقم الطلب : اعتماد اجواب مدنية انتاج شركة المشرق للزوايا

مقدم من شركة : <u>الشركة المصرية</u>	موجه الى : <u>مكتب المهندس الاستشاري CEB</u>
اسم وتوقيع المرسل : <u>أحمد محمد</u>	اسم وتوقيع المرسل : <u>أحمد محمد</u>
بتاريخ : <u>2021 / 11 / 18</u>	بتاريخ : <u>2021 / 11 / 18</u>

عنوان النموذج /			
مسلسل	العنوان / الوصف	المرفقات	ملاحظات
1-	عينات اجواب مدنية انتاج شركة المشرق للزوايا والاضلاع الخشبية والاعطاش مشروع حياة كريمة مركز اطفيح	DATA Sheet	

الملاحظات : العينات مقبولة فنياً



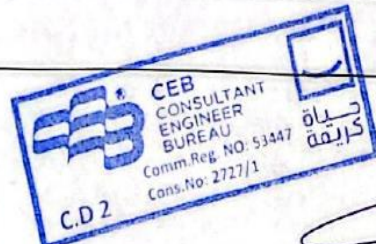



ج = معتمد مع ملاحظات ويعد التقديم مرة أخرى

أ = معتمد

د = الطلب مرفوض ويعد التقديم مرة أخرى

ب = معتمد مع ملاحظات.


اعتماد الاستشاري :	الاسم : <u>أحمد محمد</u>	بتاريخ : <u>2021 / 1 / 1</u>
اعتماد ضابط المشرف :	التوقيع : 	
المنطقة المركزية العسكرية	الاسم : <u>أحمد محمد</u>	بتاريخ : <u>2021 / 1 / 1</u>
	التوقيع : 	
استلام المقاتل	الاستلام : <u>شركة المشرق</u>	بتاريخ : <u>2021 / 1 / 1</u>
	بواسطة : <u>أحمد محمد</u>	

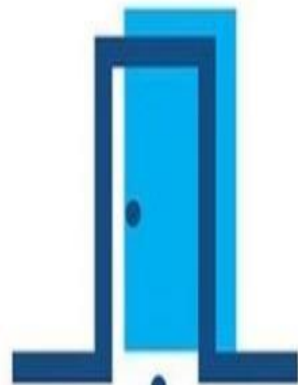

المشرق

EIMASHRQ
FOR DOORS, WOODEN
AND METAL INDUSTRIES.

اعتماد استشاري د/حكيم
عفيفي

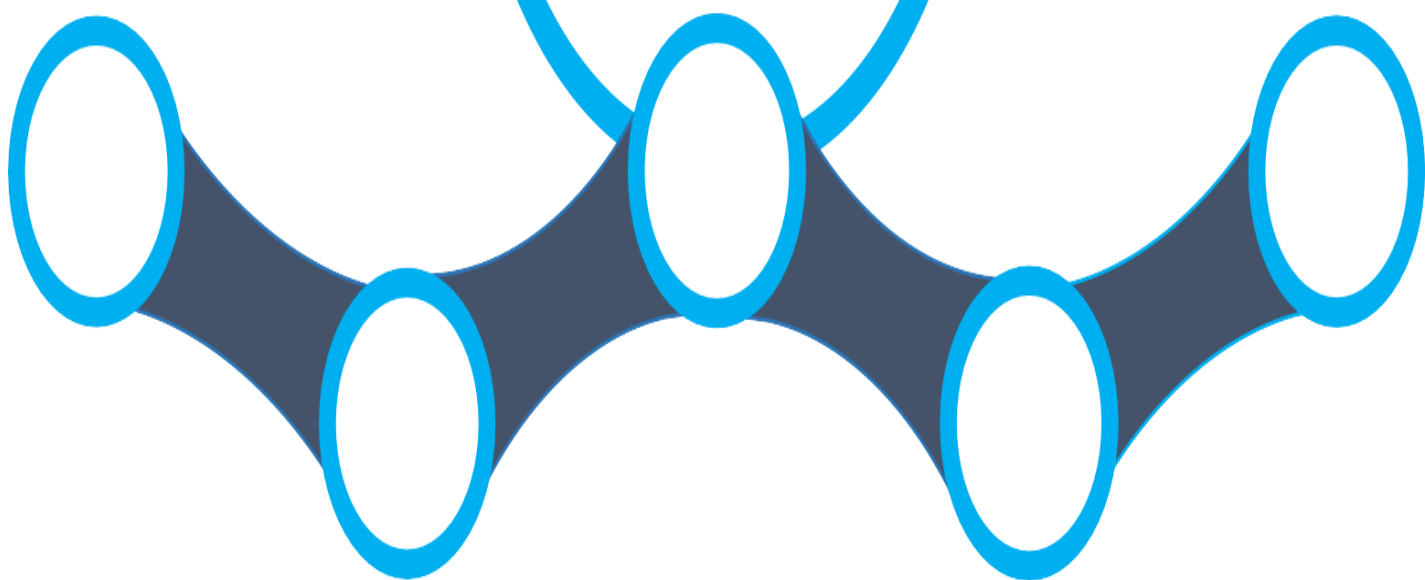

القاهرة في ٢٠٢٣/١٠/١٤

رقم القيد : (97319) 5984/23/MK/MB

السادة / شركة منتور جروب للاستشارات

الموضوع: الإشراف على تنفيذ وتطوير مستشفى السابعة بأدفو - بمحافظة أسوان

تحية طيبة... وبعد...

إيماءاً إلى المشروع أعلاه، وبالإشارة إلي كتاب وزارة الصحة والسكان بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٢، بخصوص اعتماد الرسومات التنفيذية لأبواب الألومنيوم المستجدة للدكات أكسسوارات الأبواب المعدنية - الرسومات التنفيذية للمشروع عالية.

➤ يرجى التكرم والاحاطة بالآتي:-

- مرفق طيه كتاب وزارة الصحة والسكان بعد المراجعة والاعتماد لكل من :-
- الرسومات التنفيذية لباب الألومنيوم المستجدة لأبواب الدكات (مرفق ٢) .
- اعتماد الاكسسوارات المستجدة في الابواب المعدنية طبقاً للعرض الفني المقدم (مرفق ٢) .
- اعتماد الرسومات التنفيذية للأبواب المستجدة مع مراعاة كافة الملاحظات المدونة على الرسومات قبل البدء في التنفيذ (مرفق ٤) .
- مرسل للتكرم بالعلم واتخاذ اللازم نحو سرعة تنفيذ الاعمال لملاحقة البرنامج الزمني حتى لا يؤثر ذلك على تأخير الاعمال وتسليم المشروع في المواعيد المحددة له ،،،،،
- وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

بيت الخبرة
العفيفي للاستشارات الهندسية
أ. دكتور / حكيم العفيفي

عبدالله

المرفقات :-

✓ المذكورة عاليه

صورة إلي :-

✓ السادة / وزارة الصحة والسكان-

عناية السيد المهندس/ مدير الإدارة المركزية للمشروعات

✓ السادة / جهاز المخابرات العامة (الشركة المصرية للمقاولات)

✓ السيد المهندس / احمد عبد العزيز

✓ السيد المهندس/ فتح الله عيسى

م / محمد خلف الله

محمود بدوي





المشرق

EIMASHRQ

FOR DOORS, WOODEN
AND METAL INDUSTRIES.

اعتماد مستشفى السباعية اسوان





السيد الاستاذ الدكتور / حكيم العفيفي

بيت الخبرة العفيفي للاستشارات الهندسية

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: طلب الموافقة على بعض الاعتمادات الفنية لمستشفى السباعية المركزي - محافظة اسوان

بالإشارة الى الموضوع عاليه، والى خطابات سيادتكم (مرفق ١) والمتضمن طلب اعتماد (الرسومات التنفيذية لآبواب الألومنيوم المستجد لآبواب الدكنات - اكسسوارات الأبواب المعدنية - الرسومات التنفيذية للآبواب المستجدة) لمشروع انشاء مستشفى السباعية ، لذا نحيط سيادتكم علما بما يلي:

١- تم مراجعة واعتماد الرسومات التنفيذية للباب الألومنيوم المستجد لآبواب الداكنات (مرفق ٢).

٢- تم مراجعة واعتماد الاكسسوارات المستخدمة في الأبواب المعدنية طبقا للعرض الفني المقدم (مرفق ٣).

٣- تم مراجعة واعتماد الرسومات التنفيذية للآبواب المستجدة مع مراعاة كافة الملاحظات المدونة على الرسومات قبل البدء في التنفيذ (مرفق ٤).

٤- يتم التنسيق مع الجهة المنفذة للبدء في التنفيذ طبقا للرسومات المعتمدة وان يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والكود المصرى للانشاءات.

مرسل لسيادتكم للتكرم بالعلم والاحاطة والتوجيه بما يلزم نحو ماسبق.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

مدير مركز المعلومات

"أ / طارق احمد"

٨١/٤

مدير وحدة التنفيذ

"م / عماد حلمي"

قائم بتسيير اعمال مدير عام الإدارة
العامة لمتابعة وتنسيق المشروعات

"م / مى إسماعيل"

١٣/٢/٢٠٢٢
٢٠٢٢

التاريخ: ٢٠٢٣/١٠/٢

صورة مع الاحترام:

مساعد الوزير لشئون المشروعات القومية

❖ السيد أ. د.م / أنور اسماعيل

صورة مبلغة مع التحية:

❖ السادة / جهاز المخابرات العامة (الشركة المصرية للمقاولات)



EL AFIFI
HOUSE OF EXPERTISE

بيت الخبرة
الخبيري للاستشارات الهندسية
أ. د/ حكيم الخفيفي

القاهرة في : ٢٥/٠٩/٢٠٢٢

رقم القيد : (96869) 5665/23/MI/MB

السادة / وزارة الصحة والسكان -

عناية السيد المهندس / مدير الإدارة المركزية للمشروعات

الموضوع: الإشراف على تنفيذ وتطوير مستشفى السباعية بأدفو - محافظة أسوان

تحية طيبة ... وبعد...

إيماء إلى المشروع أعلاه، وبالإشارة إلي خطاب السادة / شركة منتور جروب

للأستشارات، الوارد إلينا بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٢، بخصوص اعتماد الرسومات التنفيذية

للأبواب المستجدة .

✓ نحيطكم علماً باعتماد الرسومات الموارد بالملاحظات المدونة عليها .

مرسل للتكرم بالعلم واتخاذ اللازم،،،،،

ونفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

بيت الخبرة

الخبيري للاستشارات الهندسية

أ. دكتور / حكيم الخفيفي



المرفقات :-

✓ المذكرة عالية

صورة إلي :-

✓ السادة / شركة منتور جروب للأستشارات

✓ السيد المهندس / فتح الله عيسى

✓ السيد المهندس / احمد عبد العزيز

م. / مصطفى رشاد
محمود بدوي

٢٠٢٢
٩/٩/٢٢
مرفقة الرسومات



22 EL - Obour Buildings, Salah Salem st.,

First Floor, Cairo, Egypt.

Tel.: (+202) 24033477 - 24030930 - 22637623

Mobile.: (0100) 668 81 39 - Fax: 24018983

E-mail: elafifi@elafificonsultant.com

٢٢ عمارات العبور - المرحلة الثانية

شارع صلاح سالم - الدور الأول

ت: ٢٤٠٣٣٤٧٧ - ٢٤٠٣٠٩٣٠ - ٢٢٦٣٧٦٢٣ (+٢٠٢)


موبايل: ٢٤٠١٨٩٨٣، فاكس: (٠١٠٠) ٢٦٨٨١٣٩


www.elafificonsultant.com

مقاييس إنشاء وتطوير مستشفى السباعية / أسوان

أولاً: الأعمال الاعتيادية

م	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	سعر البند
1.8.16	بالمقر المسطح توريد وتركيب أبواب نموذج ب 23 لزوم غرف الأشعة بمواصفات كما بالمودج ب 1 على أن يتم حشو الأبواب بالرخام بمسك لإيقل عن 2 مم وبكامل مسطح الباب من إنتاج شركات متخصصة مع تقديم شهادة اختبار تنفيذ بدرجة نقالة الرصاص من جهات معتمدة طبقاً للجنة المتعدد والبند شامل مما جميعه وتبعا لتعليمات الاستشاري.	2م	6	38,826	232,955
1.8.17	بالمقر المسطح توريد وتركيب أبواب نموذج ب 24 كاتيند رقم ب 3 و لكن ضللتين والبند شامل مما جميعه وتبعا لتعليمات الاستشاري.	2م	5	7,808	39,041
1.8.18	بالمقر المسطح توريد وتركيب باب وخلق حديد به شراعة زجاج بعرض 1.6 م مقاوم للحريق 1 ساعة وذلك لزوم الممرات ومحمل على البند استكمال الباب بعرض الممرات بحيث يكون من الزجاج المقام للحريق ساعة واحدة من إنتاج شركة فرانس ميتال أو ما يماثله وتبعا للرسومات التنفيذية ومحمل على البند الخزانات والأكسورات من إنتاج بيل أو شيداً والبند شامل مما جميعه وتبعا لتعليمات الاستشاري والأعمال تشمل جميع ما يلزم لإنهاء البند على الوجه الأمثل.	2م	100	22,186	2,218,620
1.8.19	بالمقر المسطح توريد وتركيب باب وخلق حديد بعرض 1.4 م مقاوم للحريق 2 ساعة وذلك لزوم أبواب الحريق من إنتاج شركة فرانس ميتال أو ما يماثله وتبعا للرسومات التنفيذية ومحمل على البند الخزانات والأكسورات من إنتاج بيل أو شيداً والبند شامل مما جميعه وتبعا لتعليمات الاستشاري	2م	30	32,202	968,069
1.8.20	بالمقر المسطح توريد وتركيب باب وخلق حديد بعرض 1.4 م مقاوم للحريق 2 ساعة وذلك لزوم أبواب غرف التكيف وغرف الكهرياء والآثار الخفيف من إنتاج شركة فرانس ميتال أو ما يماثله وتبعا للرسومات التنفيذية ومحمل على البند الخزانات والأكسورات من إنتاج بيل أو شيداً والبند شامل مما جميعه وتبعا لتعليمات الاستشاري والأعمال تشمل جميع ما يلزم لإنهاء البند على الوجه الأمثل.	2م	35	19,413	679,452
1.8.21	بالمقر المسطح توريد وتركيب باب وخلق حديد بعرض 1.8 م مقاوم للحريق 2 ساعة من إنتاج شركة فرانس ميتال أو ما يماثله وتبعا للرسومات التنفيذية ومحمل على البند الخزانات والأكسورات من إنتاج بيل أو شيداً والبند شامل مما جميعه وتبعا لتعليمات الاستشاري والأعمال تشمل جميع ما يلزم لإنهاء البند على الوجه الأمثل.	2م	25	29,951	748,784
1.8.22	بالمقر المسطح توريد وتركيب أبواب لزوم الصيانة للخدمات من الحديد والخلق من الحديد أيضا والبند شامل مما جميعه وتبعا لتعليمات الاستشاري والأعمال تشمل جميع ما يلزم لإنهاء البند على الوجه الأمثل.	2م	30	5,436	163,069
1.8.23	بالمقر المسطح توريد وتركيب أبواب من إطار حديد نموذج ب 26 و منطلي بواجه حديد تبعا لتعليمات الاستشاري ويكون بعرض لا يقل عن متر لزوم غرف التفتيش (ومقرن غرف التفتيش) على أن يتم دهانها بدهانات تأسيس اللازمة للحماية ويكون الدهان النهائي الخاص بها من الدهانات أيبوكسية المتانة لتراكم الميكروبات وذلك بجميع الدهانات اللازمة طبقاً لتعليمات الاستشاري وأصول الصناعة والبند شامل مما جميعه بالعدد.	2م	10	25,514	255,141
1.8.24	بالعدد - توريد وتركيب كاونتر لزوم وحدات الترميز (بطول حتى 4.5 م) بواجهه وأجناب من MDF والملصوق عليه ميكانيكا تحت ضغط 120 طن ودرجة حرارة 150 درجة مئوية الواح فورميكا (إينول ريزن) كثافة 0.6 مم أو HPL والهيكل الرئيسي يكون من شاسيه خشبي تبعا لتعليمات الاستشاري والبند يشمل عمل سوكو من الجرانيت وأيضا قرصين من الجرانيت واحد علويه بأرتفاع حوالي 90 سم و بعرض حتى 30 سم و قرصه سفليه بعرض حتى 60 سم من النوع الذي يعتمد الاستشاري ومحمل على البند تقديم رسومات تنفيذ له وأيضا جميع الأكسسورات اللازمة وعمل أدرج ضمن الكاونتر أو منفصله تبعا لما سيتم اعتماده برسومات التنفيذ وذلك من إنتاج شركة نوبيك أو موم ما يماثله ومحمل على البند عمل التفاصيل اللازمة للتركيب واعتماد رسومات التنفيذ قبل التوريد والبند شامل مما جميعه وتبعا لتعليمات الاستشاري.	بالعدد	25	49,004	1,225,088
1.8.25	بالمقر الطولي توريد وتركيب كاونترات من المعالي والمنسودة من الخارج بالرخام أو الجرانيت وذلك بحيث تكون بأرتفاع حتى 90 سم من المعالي ومعها شاسيه حديد لحمل الفرصه والبند يشمل عدد 2 فرصة من الرخام أو الجرانيت فرصة علويه بعرض حتى 40 سم و فرصة سفليه بعرض أكبر حتى 70 سم ومحمل على البند البياض الداخلى وعمل أرفف داخليه من الرخام أو الجرانيت ومحمل على البند أيضا عمل رسومات تنفيذ للاعتماد من الاستشاري قبل البدء في التنفيذ والبند شامل مما جميعه بالمقر الطولي وتبعا لتعليمات الاستشاري.	م.ط	80	12,202	732,145





1.8.10 TYPE DOOR D25
Dim (1600-2200)mm


Rev	Date	Description	Status
		Submitted for approval	

تذکرہ




AL WASHED FORM DECORS AND WOOD AND METAL IN DUSTIES


Date: _____
 Page: _____
 Chapter: _____
 Topic: _____
 Page No.: _____

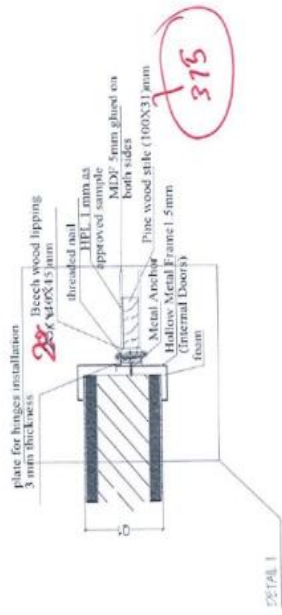

DETAIL 2

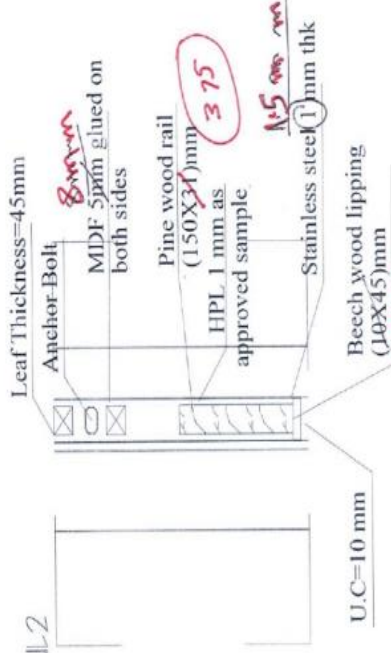


U.C=10 mm

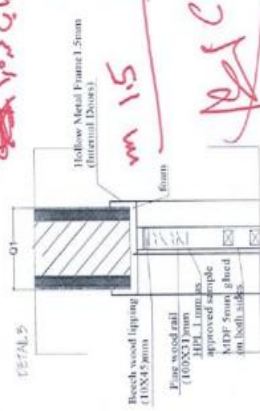

- این قطعات را بچیند
 - لایحه ققانه شایم و سرراش لپایه مد ۶۰
 - تختانه MP۲ ۴۸
 - تختانه plate stainer.
 mm ۱.5
 Hollow Metal Framer 1.5mm
 (Internal Diodes)

المستشفى الخيرية
دكتور حكيم العديبي
سجل رقم: ٩١/٧٧
٧/٢٥٥
مستشفى رقم: ٢٠
المستشفى للاستشارات المتخصصة

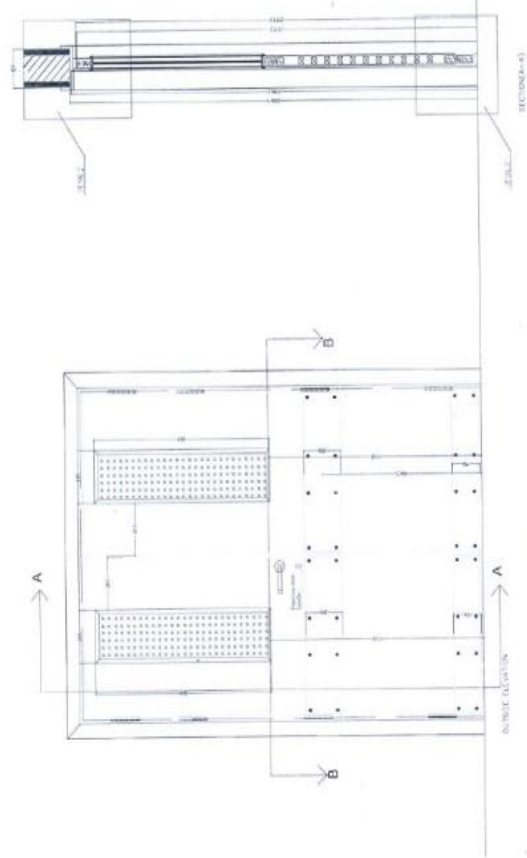


OUTSIDE ELEVATION

[illegible]

GENERAL NOTES -
- All Dimensions in mm.

المالك :
وزارة الصحة و السكان
المدارة المركزية للمبروعات
المعامل اتمام
جهاز المختبرات العامة
الشركة المصرية للتقنيات والادارة والمعدات
المقاول الباطن
فك مبرج التجارة
استشاري المالك
بيت الحيد الطولي لاستشارات الهندسية
اد حكيم العقيقي
استشاري المبروعات
مفتوح جروب للاستشارات
م احمد اشرف شوقس
اسم المبروع
مفتوح مستند السابعة - ادفو - محاطة اسوان
اسم الطرحة
تأصيل الابواب



1.8.10 TYPE DOOR D25
Dim (1600-2200)mm

DOOR SECTION PLANS ELEVATIONS & DETAILS

Rev	Date	Description	Status
		Indicated for approval	


تذييل



ALL DIMENSIONS FOR DOORS AND WINDOWS ARE METAL IN CASE THERE

Drawn by	Eng. Fawzan El-Deghal
Checked	Eng. Zorah Strady
Scale	1:100
Sheet No.	A/1
Project No.	

plate for hinges installation
3 mm thickness

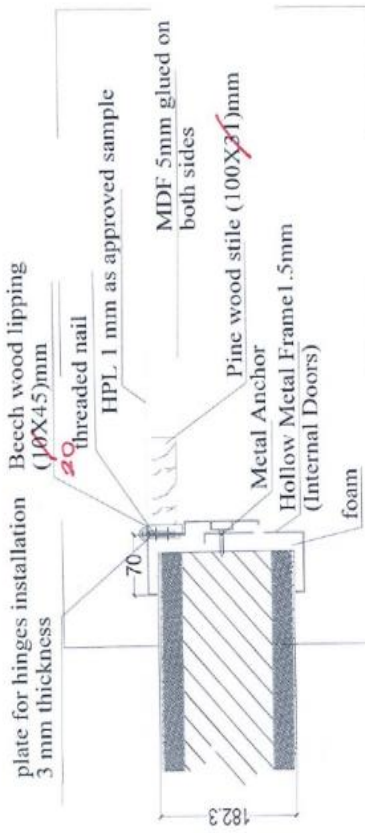


Leaf Thickness=45mm

DETAIL 2




U.C=10 mm

هيئة الخبرة
دكتور حكيم العقيقي
١١/١١/٢٠٢٠
مفتوح جروب للاستشارات الهندسية

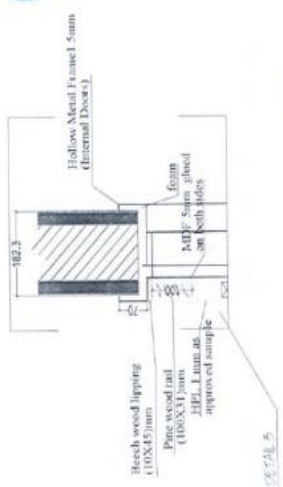

اوسه

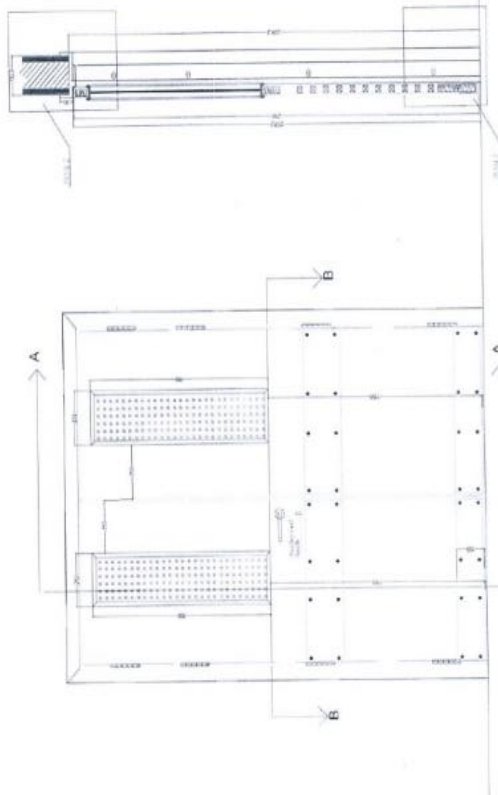


SECTION (A-A)

SECTION (B-B)




NO.	REVISION	DATE	DESCRIPTION
1			
2			

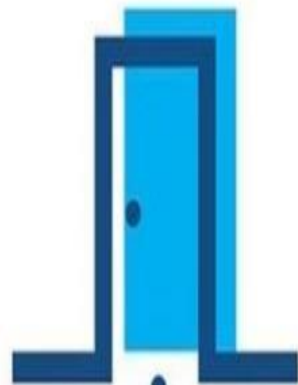

المشرق

EI MASHRQ
FOR DOORS, WOODEN
AND METAL INDUSTRIES.

اعتماد مستشفى التضامن
ببورسعيد

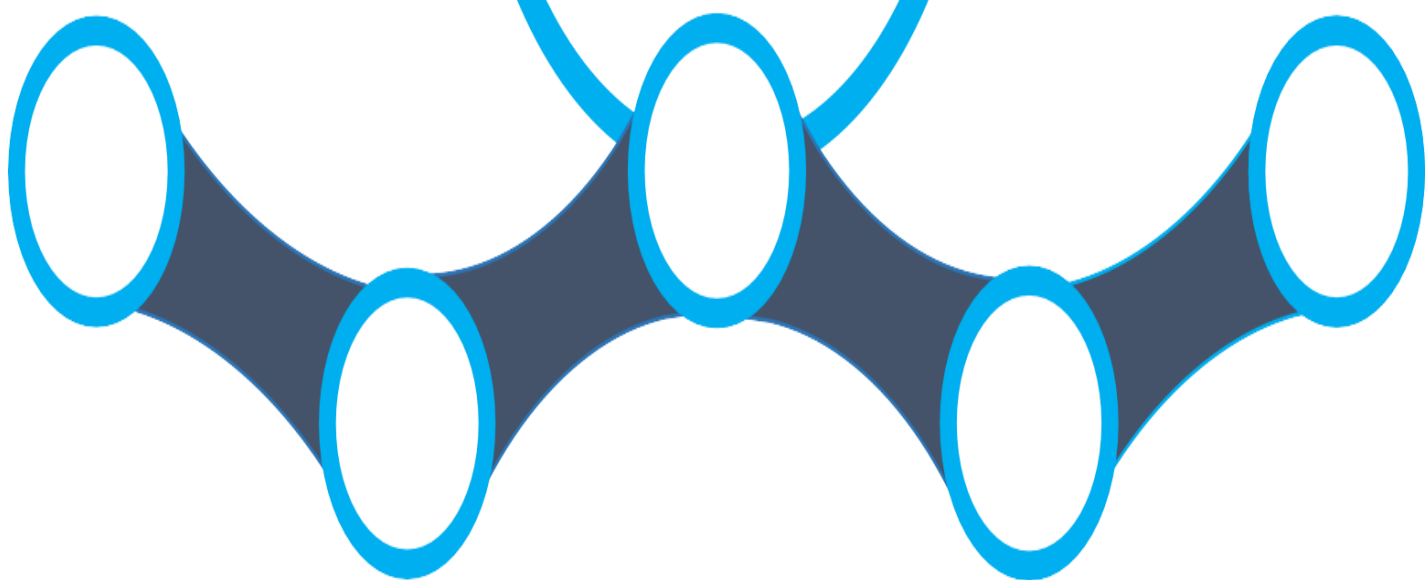

طلب اعتماد رسومات تنفيذية

REV. 00	DATE: 16/08/2022		
DWG-ART-ECG-2986-ARCH-89-0			
رقم الطلب	المشروع	المالك	الهيئة العامة للرعاية الصحية
المقاول	وزارة الإنتاج الحربي / (شركة ارتيك)	الإستشاري	جماعة المهندسين الإستشاريين (ECG)
مقدم من	م/ محمد الوشاحي	مقدم إلى	م/ صابر سنبل
توقيع المرسل	محمد الوشاحي	توقيع المستلم	RECEIVED
مدير المكتب الفني	م/ محمد الوشاحي	مدير المشروع	م/ صابر سنبل
التوقيع	علاء الدين		

قسم التقديم

☐ إنشائي
 ☒ معماري
 ☐ كهرباء
 ☐ صحي
 ☐ تكييف
 ☐ ميكانيكا
 ☐ تيار خفيف

المكان / جميع الأدوار					
م	البيان / الوصف	رقم اللوحة	رقم التعديل	مقياس الرسم	كود الاعتماد
1	Doors Types & Details	E2986-F00-ART-SH-A-04-00-01 E2986-F00-ART-SH-A-04-00-02 E2986-F00-ART-SH-A-04-00-03 E2986-F00-ART-SH-A-04-00-04 E2986-F00-ART-SH-A-04-00-05 E2986-F00-ART-SH-A-04-00-06 E2986-F00-ART-SH-A-04-00-07 E2986-F00-ART-SH-A-04-00-08 E2986-F00-ART-SH-A-04-00-09 E2986-F00-ART-SH-A-04-00-10 E2986-F00-ART-SH-A-04-00-11 E2986-F00-ART-SH-A-04-00-12 E2986-F00-ART-SH-A-04-00-13 E2986-F00-ART-SH-A-04-00-14 E2986-F00-ART-SH-A-04-00-15	00	1:100	

ECG
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP S.A.
 مشروع مستشفيات بورسعيد
 B: APPROVED AS NOTED
 WORK MAY PROCEED SUBJECT TO INCORPORATION
 OF CHANGES INDICATED
 By Date
 Permission to proceed does not relieve the contractor from
 his contractual obligations

ECG
ENGINEERING CONSULTANTS GROUP S.A.
 مشروع مستشفيات بورسعيد
 D: REJECTED
 By Date

ملاحظات المقاول:-

المرفقات:-

ملاحظات الإستشاري:-



تم الرجوع عليه :-
١- مراجعة الملاحظات المدونة داخل اللوح
٢- اماكنة زيات الرطوبة العاليه يتم عمل mop plate
* mop plate To be used for wet Areas only
كيرلس فامو

☒ مرفوض ويعاد التقديم

☐ يعاد التقديم بعد إنهاء الملاحظات

☒ معتمد مع استيفاء الملاحظات

☐ معتمد

اعتماد الاستشاري/	م/	بتاريخ: 2022/1/19
استلام المقاول/	الاستلام بواسطة/	بتاريخ: 2022/1/19



طلب اعتماد رسومات تنفيذية

REV. 00	DATE: 28/08/2022		
DWG-ART-ECG-2986-ARCH-92-00		رقم الطلب	
المالك	مستشفى التضامن ببورسعيد	المشروع	مستشفى التضامن ببورسعيد
الإستشاري	وزارة الإنتاج الحربي / (شركة أرتيك)	المقاول	وزارة الإنتاج الحربي / (شركة أرتيك)
مقدم إلى	م/ محمد الوشاحي	مقدم من	م/ محمد الوشاحي
توقيع المستلم	محمد الوشاحي	توقيع المرسل	محمد الوشاحي
مدير المشروع	م/ محمد الوشاحي	مدير المكتب الفني	م/ محمد الوشاحي
التوقيع	محمد الوشاحي	التوقيع	محمد الوشاحي

قسم التقديم

☐ إنشائي ☒ معماري ☐ كهرباء ☐ صحي ☐ تكييف ☐ ميكانيكا ☐ تيار خفيف

المكان / الموقع العام					
م	البيان / الوصف	رقم اللوحة	رقم التعديل	مقياس الرسم	كود الاعتماد
1	Doors Types & Details ARTEC Art of Engineering & Contracting perfection Construction Company	E2986-F00-ART-SH-A-05-00-01FD30 E2986-F00-ART-SH-A-05-00-01FD60 E2986-F00-ART-SH-A-05-00-02FD30(1) E2986-F00-ART-SH-A-05-00-02FD30(2) E2986-F00-ART-SH-A-05-00-02FD60 E2986-F00-ART-SH-A-05-00-03FD60 E2986-F00-ART-SH-A-05-00-04FD30 E2986-F00-ART-SH-A-05-00-04FD60 E2986-F00-ART-SH-A-05-00-05FD30 E2986-F00-ART-SH-A-05-00-05FD60 E2986-F00-ART-SH-A-05-00-06FD60 E2986-F00-ART-SH-A-05-00-07FD30 E2986-F00-ART-SH-A-05-00-07FD60			

ملاحظات المقاول:-

المرفقات:-

تم المراجعة وعليه:

- ايدى لوحة ال master Key plan
- الالتزام باتجاه فتح الأبواب طبقاً للمواصفات التنفيذية المعمورة
- عمل تدسيقة تامر مع جميع الاقسام خاصة لابيول Access Control
- الالتزام بجدول الصردوات المعمورة
- وضع ال Key plan لكل وحدة



كذلك فائدة

مرفوض ويعاد التقديم

يعاد التقديم بعد انتهاء الملاحظات

معتمد مع استيفاء الملاحظات

معتمد

اعتماد الاستشاري	م	بتاريخ: ١٨/١١/٢٠٢٢م
استلام المقاول	الاستلام بواسطة	بتاريخ: ١٨/١١/٢٠٢٢م



